



CASA DELLA SALUTE MAGLIANO SABINA

PIANO DI EMERGENZA

APPROVAZIONE	FIRMA
COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Mauro MACCARI	
R.S.P.P. Dott.ssa Antonella Martini	
R.T.S.A. Dott. Gabriele Fabri	

CODICE REVISIONE	DATA	Descrizione	Redatto da
7	03/10/2024	REVISIONE GENERALE	Dott. Gabriele Fabri

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
INTRODUZIONE PER LA LETTURA DEL PIANO	5
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DELLE ATTIVITÀ.....	6
ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI	8
IDENTIFICAZIONE DEGLI INCIDENTI DI RIFERIMENTO	11
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	12
STRUTTURA DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO	13
MANUTENZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA.....	14
GESTIONE INTERNA DEL PIANO DI EMERGENZA	14
DESTINATARI DEL PIANO DI EMERGENZA	14
STRUTTURA DEL PIANO DI EMERGENZA	15
ALLEGATO 1 - ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE	16
OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA.....	17
OBIETTIVI GENERALI	17
OBIETTIVI OPERATIVI	17
CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA.....	18
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA.....	18
ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI OPERATIVE.....	19
DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI EMERGENZA.....	20
ATTIVAZIONE EMERGENZA LIMITATA – SITUAZIONE CONTROLLATA DALLA SQUADRA DI EMERGENZA	20
ATTIVAZIONE EMERGENZA ESTESA – SITUAZIONE NON CONTROLLATA DALLA SQUADRA DI EMERGENZA	20
ALLEGATO 3 – ORGANIZZAZIONE – FIGURE E RUOLI.....	23
COMPITI	26
Compiti del Responsabile delle Emergenze/Vice Responsabile delle Emergenze (RE/VRE).....	26
Compiti dell’Addetto al Posto di Chiamata (APC)	28
Compiti degli Addetti alla Emergenza e al Servizio Antincendio (AE).....	30
Compiti dell’addetto dedicato alla squadra antincendio (ASQE)	32
Compiti degli Addetti alla Disattivazione degli Impianti (ADI)	34
ALLEGATO 4 – PROCEDURE OPERATIVE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	37
PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE.....	38
ISTRUZIONI PER CHI DIFFONDE L’ALLARME.....	38
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE DEVE EVACUARE IL POSTO DI LAVORO.....	38
ASSISTENZA DURANTE L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI SOCCORRITORI	39
ISTRUZIONI PER IL CENTRALINO	39
PROCEDURE SPECIFICHE IN SCENARI DOVUTI A CAUSE INTERNE	40
EVACUAZIONE PER AREE DI TIPO A: LOCALI TECNOLOGICI.....	41
AREE DI TIPO A: DEPOSITI GAS COMBURENTI	42
AREE DI TIPO B: LOCALI DEPOSITO - ARCHIVI.....	43
AREE DI TIPO C: AREE DESTINATE A PRESTAZIONI MEDICO - SANITARIE DI TIPO	
AMBULATORIALE.....	44
AREE DI TIPO D1: DEGENZE.....	45
AREE DI TIPO D2: SALE OPERATORIE (AMBULATORIO CHIRURGICO).....	47
PROCEDURE SPECIFICHE IN SCENARI DOVUTI A CAUSE ESTERNE	48
TERREMOTO.....	48

BLACK OUT ELETTRICO	50
BLOCCO DI ASCENSORI.....	52
ALLAGAMENTI.....	53
ATTI TERRORISTICI	55
ALLEGATO 5 – TRASFERIMENTO UTENTI IN CASO DI EVACUAZIONE.....	56
INDICAZIONI GENERALI.....	57
SISTEMI E MODALITA' DI ALLARME	57
I LUOGHI DI RADUNO SICURI.....	57
ALLEGATO 6 – COMUNICAZIONI TELEFONICHE IN EMERGENZA	59
COMUNICAZIONI TELEFONICHE IN EMERGENZA	60
RECAPITI TELEFONICI DEI SERVIZI ESTERNI DI EMERGENZA	60
SISTEMI DI COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO	61
ALLEGATO 7 – FORMAZIONE E INFORMAZIONE	62
ALLEGATO 8 – ESEMPIO RAPPORTO D'INTERVENTO	64
SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA SQUADRA DI EMERGENZA DURANTE L'INTERVENTO	65
<u>ALLEGATO 9 – PLANIMETRIE</u>	67
ALLEGATO 10 – ELENCO DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA E AL SERVIZIO ANTINCENDIO	78
ALLEGATO 11 – PROCEDURA PER L'EVACUAZIONE DELLE PERSONE DISABILI	80

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008** e s.m.i. - Nuovo Testo Unico in Materia di Salute e Sicurezza;
- **Decreto Ministeriale 18 settembre 2002** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private (G.U. 27 settembre 2002, n. 227);
- **DM 19 marzo 2015** - Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.
- **D.M. dell'Interno del 3 agosto 2015** - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 13
- **D.M. dell'Interno 02.09.2021** - Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- **D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151** - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- **Circolare Ministro Interno 01 marzo 2002 n.4** – Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

INTRODUZIONE PER LA LETTURA DEL PIANO

Nell'attesa del completo adeguamento della Struttura Sanitaria alle norme di Prevenzione Incendi, (D.M. 18/09/2002, D.M. 19/03/2015, D.P.R. 151/2011) e secondo il progetto presentato presso il locale Comando dei Vigili del Fuoco, il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione è stato elaborato tenendo presente la situazione strutturale, impiantistica e la dotazione di attrezzature e di dispositivi attuali ed è valido nelle more del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) che si acquisirà.

Nelle more del completamento degli adeguamenti, è stato ritenuto utile attivare la presenza di un Addetto Squadra Emergenza dedicato, che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche a supporto degli addetti di compartimento, così come previsto dal D.M. 19.03.2015.

Il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione include le operazioni che i lavoratori devono attuare per prevenire le situazioni di rischio in caso di emergenza e per abbandonare il luogo di lavoro o la zona di pericolo in modo tempestivo e sicuro.

Queste considerazioni meglio aiutano a comprendere come la sicurezza nella struttura sia per l'Azienda un obiettivo da perseguire costantemente.

Si rende quindi indispensabile la predisposizione del PIANO DI EMERGENZA, ossia di uno strumento in grado di accrescere la capacità e la rapidità di intervento mediante:

- la STRATEGIA = definizione dei compiti
- la TATTICA = modalità con cui svolgerli
- la LOGISTICA = strumenti necessari e di perseguire i seguenti obiettivi:
 - salvaguardare la sicurezza delle persone
 - minimizzare i danni materiali
 - prevenire gli aspetti evolutivi dell'incidente
 - ripristinare rapidamente le normali condizioni di servizio e di sicurezza.



DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DELLE ATTIVITÀ

La Casa della Salute di Magliano Sabina, sita in via Vocabolo Filoni civ. 1, è ospitata all'interno di un edificio articolato su n. 6 livelli, di cui due seminterrati e quattro interamente fuori terra.

La distribuzione in pianta di ogni livello si presenta articolata a forma di stella a tre bracci di forma rettangolare, denominati Corpo A, B e C. Solo il piano rialzato presenta uno sviluppo in pianta in parte differente in quanto il Corpo A, di forma quadrata, si estende su una superficie maggiore come rappresentato negli elaborati grafici.

Attualmente sono utilizzati, sia pur parzialmente tutti i piani.

I piani primo seminterrato, primo, secondo, e terzo presentano aree non utilizzate e di eventuale futura destinazione, accessibili solo agli autorizzati.

Al piano primo è presente un'area degenza con 11 posti letto.

Tutti i piani in elevazione della struttura di cui trattasi sono serviti alle estremità da n. 3 scale di sicurezza esterne ed una scala a prova di fumo interna.

Le strutture portanti in elevazione sono costituite da telai in calcestruzzo armato, gli orizzontamenti sono costituiti da solai latero-cementizi, la copertura è a falde piane.

L'accesso ai diversi piani della struttura è consentito ai disabili attraverso la rampa esterna e ascensori interni

La struttura sanitaria ospita ambulatori e servizi annessi ed un limitato numero di degenze infermieristiche.

L'accesso carrabile per i mezzi di soccorso è possibile attraverso due distinti accessi.

La viabilità interna risulta adeguata alle necessità e percorribile dai mezzi di soccorso, purché si faccia rispettare il divieto di parcheggio degli automezzi fuori dagli spazi delimitati. Tale compito assume quindi una notevole importanza.

L'accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco in modo da poter raggiungere almeno una finestra o balcone di ciascun piano può avvenire agevolmente in funzione delle esigenze dell'emergenza.

Il fabbricato è servito dai seguenti impianti:

- Impianto elettrici e speciali
- Impianto rivelazioni incendi ed allarme, presenza parziale
- Impianti elevatori non utilizzabili in caso di incendio;
- Impianto idrico e fognario
- Impianto di climatizzazione
- Impianto gas medicali

ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Nell'ambito della struttura, sono presenti le seguenti attività soggette al controllo dei VV.F. (secondo il D.P.R. 151/11 e ss.mm.ii.):

ATTIVITÀ PRINCIPALE

L'attività principale in cui ricade la Casa della Salute è quella classificata come:

- **Attività n. 68 categoria 4.B** ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, ovvero Strutture Sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie oltre i 1000 m².

ATTIVITÀ SECONDARIE

All'interno della casa della Salute sono inoltre presenti ulteriori attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, di seguito elencate:

- **N. 1 Attività n. 74 – Categoria 1.A:** Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità fino a 350 kW;
- **N. 1 Attività n. 49 – Categoria 1.A:** Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva fino a 350 kW.

ALTRE ATTIVITÀ A RISCHIO SPECIFICO

Oltre alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi secondo il DPR 151/2011, sono presenti le seguenti attività a rischio specifico:

- Locali Deposito - Archivio – Piano Primo Sottostrada, Piano Secondo Sottostrada e Piano Terra

DISPOSITIVI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INCENDIO

I mezzi di rilevazione e contrasto in caso di incendio installati nella struttura consistono in :

- Impianto di rivelazione incendi ed allarme
- Estintori portatili in numero totale di 100.
 - Al piano secondo seminterrato n. 8 estintori a polvere chimica
 - Al piano primo seminterrato n. 21 estintori a polvere chimica; n. 3 estintori a CO₂
 - Al piano terra n. 24 estintori a polvere chimica; n.5 estintori a CO₂
 - Al piano primo n. 8 estintori a polvere chimica; n.2 estintori a CO₂
 - Al piano secondo n. 9 estintori a polvere chimica;
 - Al piano terzo n. 4 estintori a polvere chimica; n.7 estintori a CO₂
 - Al piano copertura n. 2 estintori a polvere chimica; n.1 estintore a CO₂
 - Nei locali tecnici n. 1 estintore a polvere chimica; n.5 estintori a CO₂;

Per garantire il buon funzionamento degli estintori indicati viene garantito un sistema di controllo programmato e periodico degli stessi.

- Idranti UNI 45 in numero totale di 13.
- Impianto di illuminazione di emergenza;
- Impianto rivelazione e segnalazione incendi;

Inoltre, per consentire una corretta azione di primo intervento in caso di incendio, è stata predisposta un'apposita attrezzatura di emergenza, depositata in Armadi Antincendio ubicati in vari ambiti della struttura sanitarie d in particolare:

- N. 1 Armadio al Piano Terra Area Radiologia;
- N. 1 Armadio al Piano Terra Zona attesa Area Ambulatori;
- N. 1 Armadio al Piano Primo Degenza Infermieristica;
- N. 1 Armadio al Piano Secondo Zona attesa FKT;
- N. 1 Armadio al Piano Terzo atrio Ambulatorio Chirurgico.

E' organizzata una sorveglianza delle dotazioni contenute negli armadi da un addetto che, con frequenza mensile, registrerà su apposito modulo l'esito di tali verifiche.

La dotazione dei presidi antincendio contenuti in ogni singolo armadio è costituito dalla seguente attrezzatura:

- N ° 2 elmetti tipo Vigili del Fuoco;
- N ° 1 coperte antifiamma;
- N ° 1 maschera pieno facciale con filtro polivalente;
- N ° 2 paia di guanti anticalore;
- N ° 1 piccozzino;

- N ° 1 corda resistente al calore;
- N ° 1 telo portaferiti in PVC.
- N. 1 borsa

Al personale preposto è stata consegnata una copia della chiave dell'armadio.

La chiave è custodita in un locale specifico, in una condizione di reperibilità nota al personale. In caso di emergenza, lo stesso personale che ha partecipato ai corsi di prevenzione incendi, è autorizzato all'apertura dell'armadio e all'utilizzo delle dotazioni in esso contenute.

IDENTIFICAZIONE DEGLI INCIDENTI DI RIFERIMENTO

Per definire il piano operativo di emergenza di una determinata attività e per dimensionare il numero degli addetti alla gestione delle emergenze nonché per stabilire i compiti, è necessario conoscere e valutare quali sono i possibili scenari incidentali che ci si può trovare ad affrontare. Infatti è solo partendo dalla conoscenza di “quale” rischio si deve gestire che si può determinare “come” affrontarlo.

Gli eventi incidentali da prendere in esame sono quelli “credibili” ovvero incidenti la cui possibilità di accadimento non sia così remota ed i cui effetti non siano così catastrofici da far supporre come estremamente improbabile il loro effettivo accadimento.

Nello specifico non sono stati presi in considerazione tutti i possibili incidenti ipotizzabili, ma soltanto quelli in grado di determinare conseguenze rilevanti per l’uomo e l’ambiente circostante.

<i>SCENARI INCIDENTALI DOVUTI A CAUSE INTERNE</i>	
LUOGO	TIPOLOGIA INCIDENTE
➤ Degenza	Incendio - Sversamento agenti chimici
➤ Locali Ambulatori	Incendio- Sversamento agenti chimici
➤ Locali Deposito - Archivio	Incendio – Sversamento agenti chimici
➤ Locali Impianti Tecnologici	Incendio - Rilascio di combustibile

<i>SCENARI INCIDENTALI DOVUTI A CAUSE ESTERNE</i>
➤ Black Out Elettrici
➤ Alluvioni
➤ Terremoto
➤ Atti terroristici


Le Procedure da attivare in riferimento ai suddetti scenari sono descritti in apposite schede poste nell’ALLEGATO 3 del presente piano.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Di seguito si riportano i nominativi dei Responsabili del Presidio.

DATORE DI LAVORO	COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Mauro MACCARI
DIRETTORE UOC DISTRETTO SALARIO - MIRTENSE	Dott. Flavio MANCINI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	RSPP Dr.ssa Antonella Martini
RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	RTSA Dott. Gabriele Fabri

STRUTTURA DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO

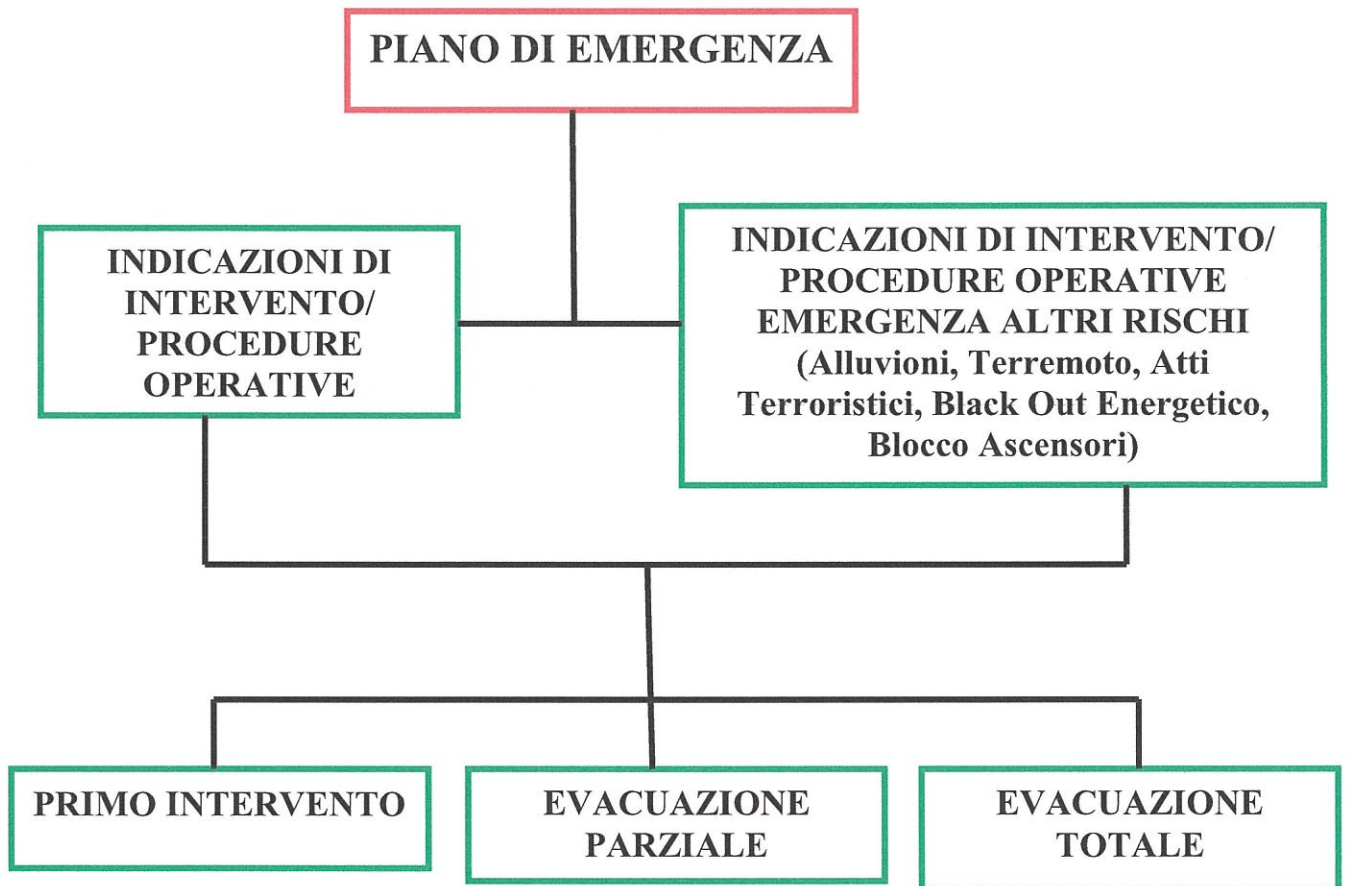

L’Emergenza in caso di Incendio, prevede oltre al Primo Intervento anche l’Evacuazione Parziale finalizzata a trasferire gli utenti in luogo sicuro.

Si ricorda che a tale riguardo dovrà essere seguito il criterio generale per cui l’area interessata dall’evento deve essere evacuata nella più vicina area più sicura dello stesso piano (**esodo orizzontale**) o dei piani sottostanti/soprastanti.

Con il Primo Intervento si prevede la chiamata degli Addetti all’Emergenza e della Squadra di Emergenza per contenere il principio di Incendio, mentre con l’Evacuazione Parziale si affronta il trasferimento in un luogo sicuro di tutte le persone presenti.

Tutte le operazioni inerenti l’evacuazione sono coordinate Responsabile delle Emergenze (RE) e dal Vice Responsabile delle Emergenze (VRE) in collaborazione con gli addetti alle emergenze e/o la Squadra di Emergenza.

MANUTENZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

Il Piano di Emergenza, costituito essenzialmente da INFORMAZIONI e ISTRUZIONI OPERATIVE, non essendo uno strumento statico è soggetto periodicamente a “*manutenzione*”. Quest’ultima, effettuata dal S.P.P., è possibile solo se tutti i soggetti responsabili individuati nel Piano si impegneranno a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti che si possono verificare all’interno delle varie unità operative riguardanti per esempio l’introduzione di nuove tecnologie, la modifica degli assetti organizzativi, la variazione delle destinazioni d’uso dei locali, eventuali modifiche strutturali ed impiantistiche, ecc.

GESTIONE INTERNA DEL PIANO DI EMERGENZA

Il Responsabile delle Emergenze provvede all’organizzazione per il controllo e la gestione degli strumenti per l’emergenza:

- La segnaletica indicante i percorsi che conducono alle uscite e quella relativa alle norme comportamentali in caso di allarme incendio, con particolare attenzione al costante aggiornamento dei numeri telefonici in essa riportati;
- gli estintori;
- le attrezzature e i DPI in dotazione della Squadra di Emergenza.


Il Direttore provvede inoltre alla diffusione del Piano di Emergenza e di eventuali documenti di informazione.

DESTINATARI DEL PIANO DI EMERGENZA

I Dirigenti insieme alla Squadra di Emergenza provvedono ad informare tutto il personale sui contenuti del presente Piano di Emergenza.

STRUTTURA DEL PIANO DI EMERGENZA

PRIMO INTERVENTO ED EVACUAZIONE PARZIALE

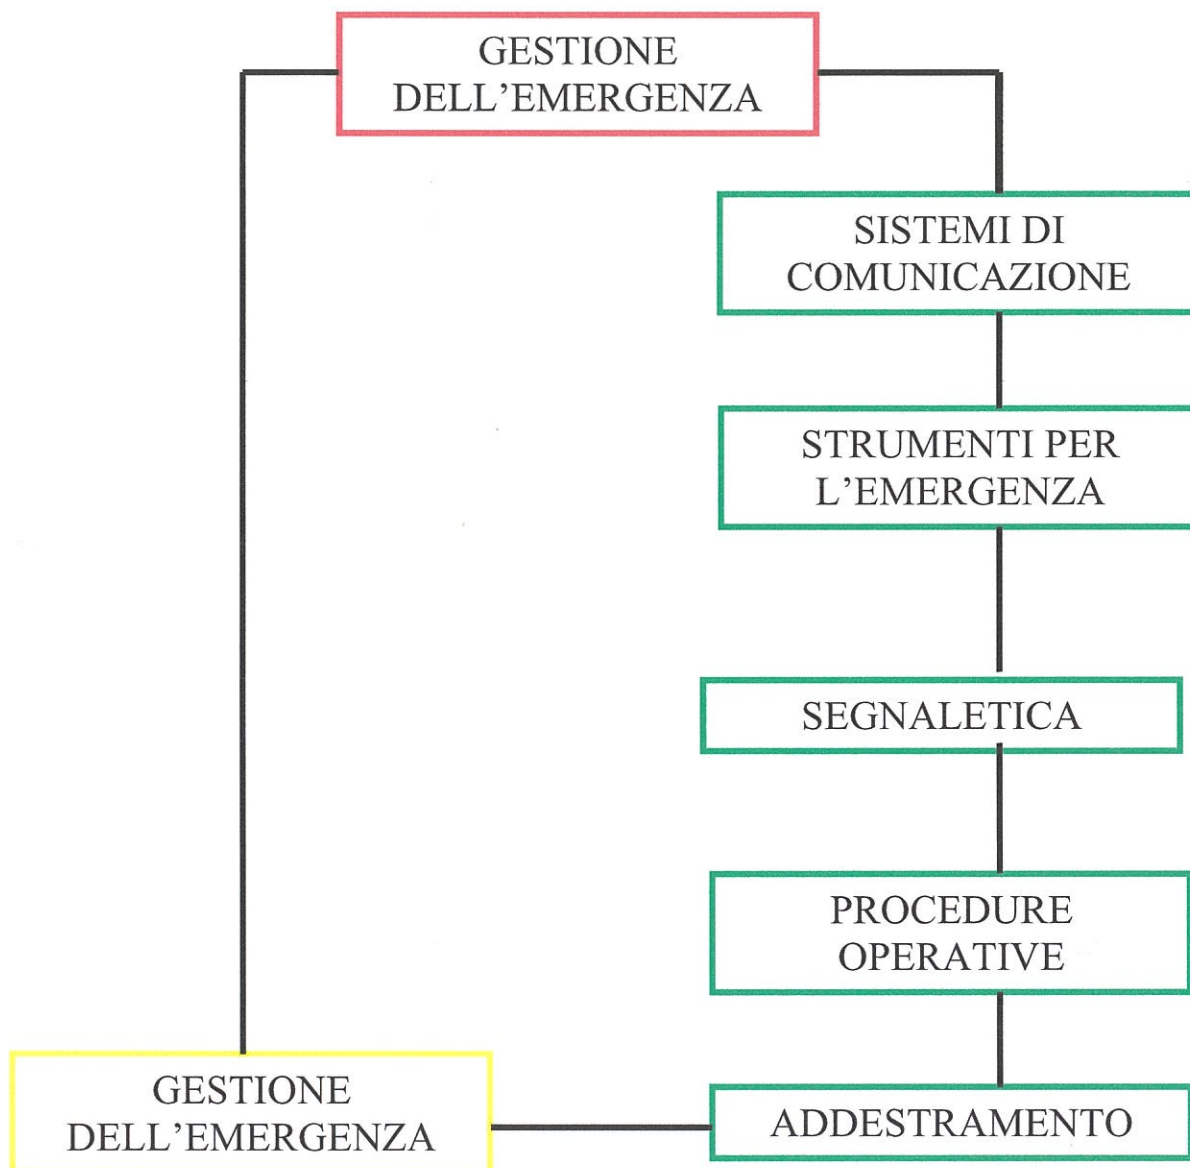

ALLEGATO 1 - ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE

OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA

Un piano di emergenza valido, infatti, deve consentire di proteggere, oltre che la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei visitatori, anche il “bene azienda”, diminuire i danni materiali interni, ridurre i costi assicurativi, garantire livelli di controllo più efficaci e periodici, ridurre le perdite di immagine e le responsabilità verso l'esterno.

In linea di massima, un piano di emergenza può quindi essere definito come una procedura di mobilitazione di mezzi e persone atte a fronteggiare una determinata condizione di emergenza.

OBIETTIVI GENERALI

- SALVAGUARDARE L'INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI, DEI VISITATORI E DI TUTTE LE PERSONE PRESENTI;
- RIDURRE AL MINIMO EVENTUALI DANNI AD IMPIANTI, ALLE ATTREZZATURE ED ALLE DOCUMENTAZIONI PRESENTI.

OBIETTIVI OPERATIVI

- DEFINIRE UNA STRATEGIA ED UNA TATTICA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA;
- ORGANIZZARE I SOCCORSI E L'INTERVENTO;
- EVITARE CHE GLI EFFETTI DELL'INCIDENTE SI PROPAGHINO AD ALTRE ZONE DEL PRESIDIO;
- ORGANIZZARE L'EVACUAZIONE DELLE PERSONE PRESENTI NELLE AREE A RISCHIO;
- RIPRISTINARE RAPIDAMENTE LE NORMALI CONDIZIONI DI SERVIZIO EDI SICUREZZA.

CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

Il piano di emergenza ha i seguenti contenuti generali:

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- specifiche misure per assistere le persone disabili;
- individuazione ed identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste (designazione Squadra di Emergenza).

Per la stesura del piano di emergenza si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di formazione ed informazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza contiene le seguenti istruzioni scritte:

- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza, quali per esempio: telefonisti, custodi, responsabili di reparto, capo sala, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di rischi;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio d'incendio;
- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA

Il piano di emergenza deve essere aggiornato periodicamente:

in caso di necessità e/o di variazioni (comunque in un periodo non superiore ad anni tre);
dopo un'emergenza grave;
almeno una volta l'anno, anche con esercitazioni.

<i>ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI OPERATIVE</i>
--

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI EMERGENZA

L'attività operativa prevista per l'attuazione del presente Piano d'Emergenza è stata organizzata ipotizzando due diverse situazioni:

1) **DEFINIZIONE EMERGENZA LIMITATA (INCIDENTI MINORI- ALLARME LIMITATO):**

rientrano tra questi gli incidenti che possono essere facilmente controllati dal solo personale operativo dell'area CHE AGISCE SOLO SE NE E' IN GRADO E *“SENZA METTERE A REPENTAGLIO LA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA”* (es. piccolo incendio, limitato rilascio di sostanze tossiche, modesta rottura o riflusso di impianti e/o reti scarico), comunque sia è previsto l'allertamento all'APC al Centralino.

Tali incidenti corrispondono ad una situazione di pericolo a carattere limitato che non comporta il rischio di estensione dell'emergenza. Può essere necessario l'allontanamento dall'area ove si è verificato l'incidente.

In tale circostanza, l'allarme viene lanciato a voce allertando il personale operativo dell'area o attivando l'impianto di rivelazione incendi; successivamente il personale operativo dell'area chiama l'APC al numero di interno **2200** o al numero **0744/9121** per chiamate dall'esterno.

L'APC allerta gli AE e procede all'esecuzione delle chiamate secondo la procedura prevista dal PEE e per effettuare l'**informativa** al Servizio di Prevenzione e Protezione e alla D.T.P. anche dopo l'evento.

2) **DEFINIZIONE EMERGENZA ESTESA (ALLARME ESTESO):**

sono tutti quegli incidenti che non possono essere controllati soltanto dall'operatore e dalla Squadra di Emergenza, ma necessitano della mobilitazione di "Forze Esterne" ed implicano l'evacuazione del personale dell'intero edificio e/o di più aree. Inoltre verranno avvertiti i Direttori.


QUINDI, COSA FARE:

Chiunque rilevi un incendio, del fumo, ecc. deve **LANCIARE L'ALLARME A VOCE AVVERTENDO GLI OPERATORI SANITARI O ATTIVANDO L'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI. GLI OPERATORI SANITARI CHIAMANO I VIGILI DEL FUOCO AL N. 112 E L'APC al N. 2200 dall'interno o al numero 0744/9121 per chiamate dall'esterno**, fornendo precise informazioni:

INFORMAZIONI DA FORNIRE AGLI ORGANI DI COMPETENZA:

- **NOME E COGNOME**
- **LOCALIZZAZIONE DELL'INCIDENTE**
- **DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE**
- **SOSTANZE COINVOLTE**
- **DANNI ALLE PERSONE**

ATTIVAZIONE EMERGENZA LIMITATA – SITUAZIONE CONTROLLATA DALLA SQUADRA DI EMERGENZA

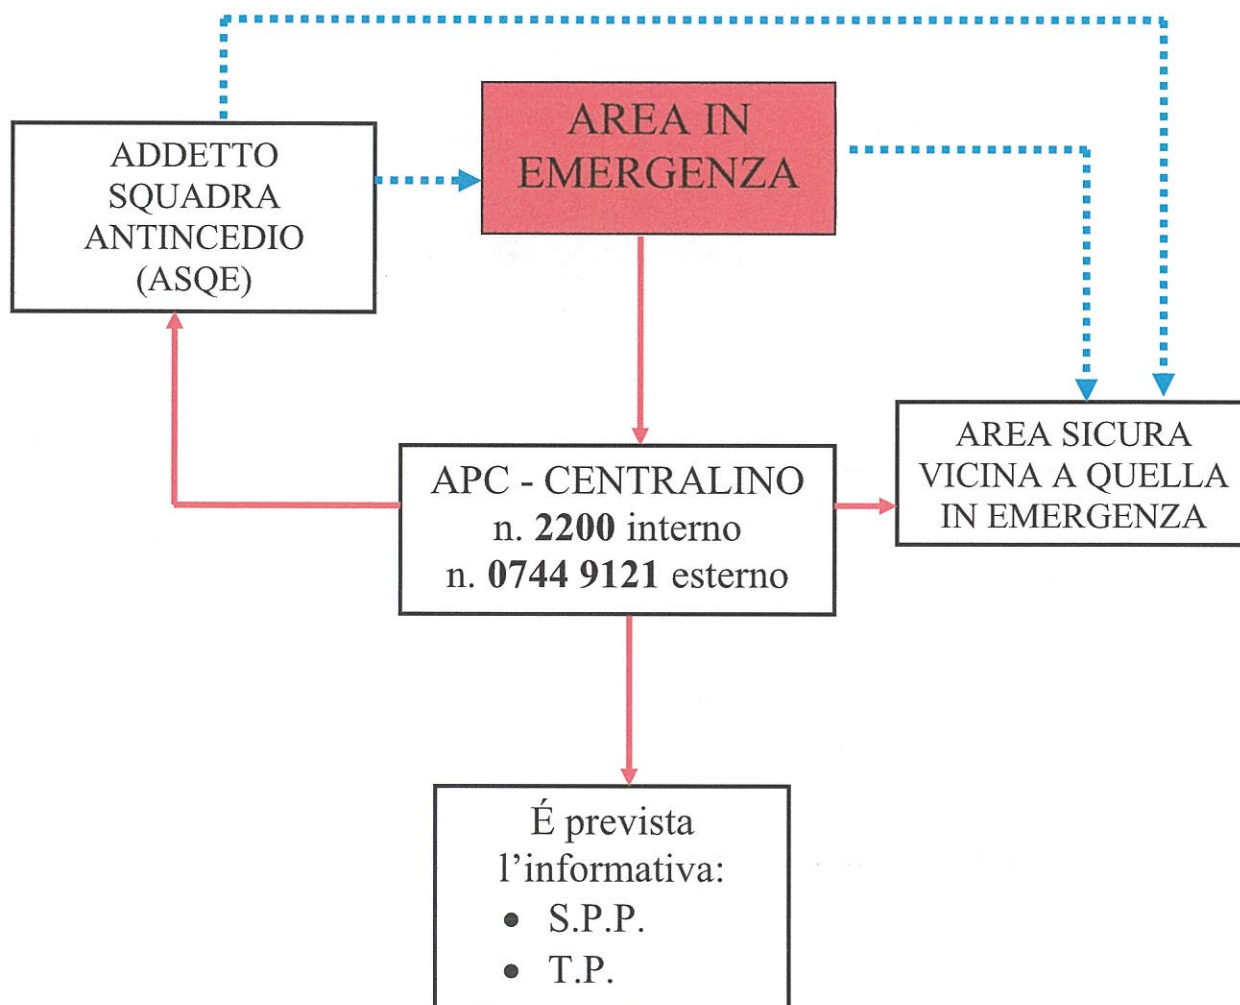

Legenda :




spostamenti



chiamate

ATTIVAZIONE EMERGENZA ESTESA – SITUAZIONE NON CONTROLLATA DALLA SQUADRA DI EMERGENZA

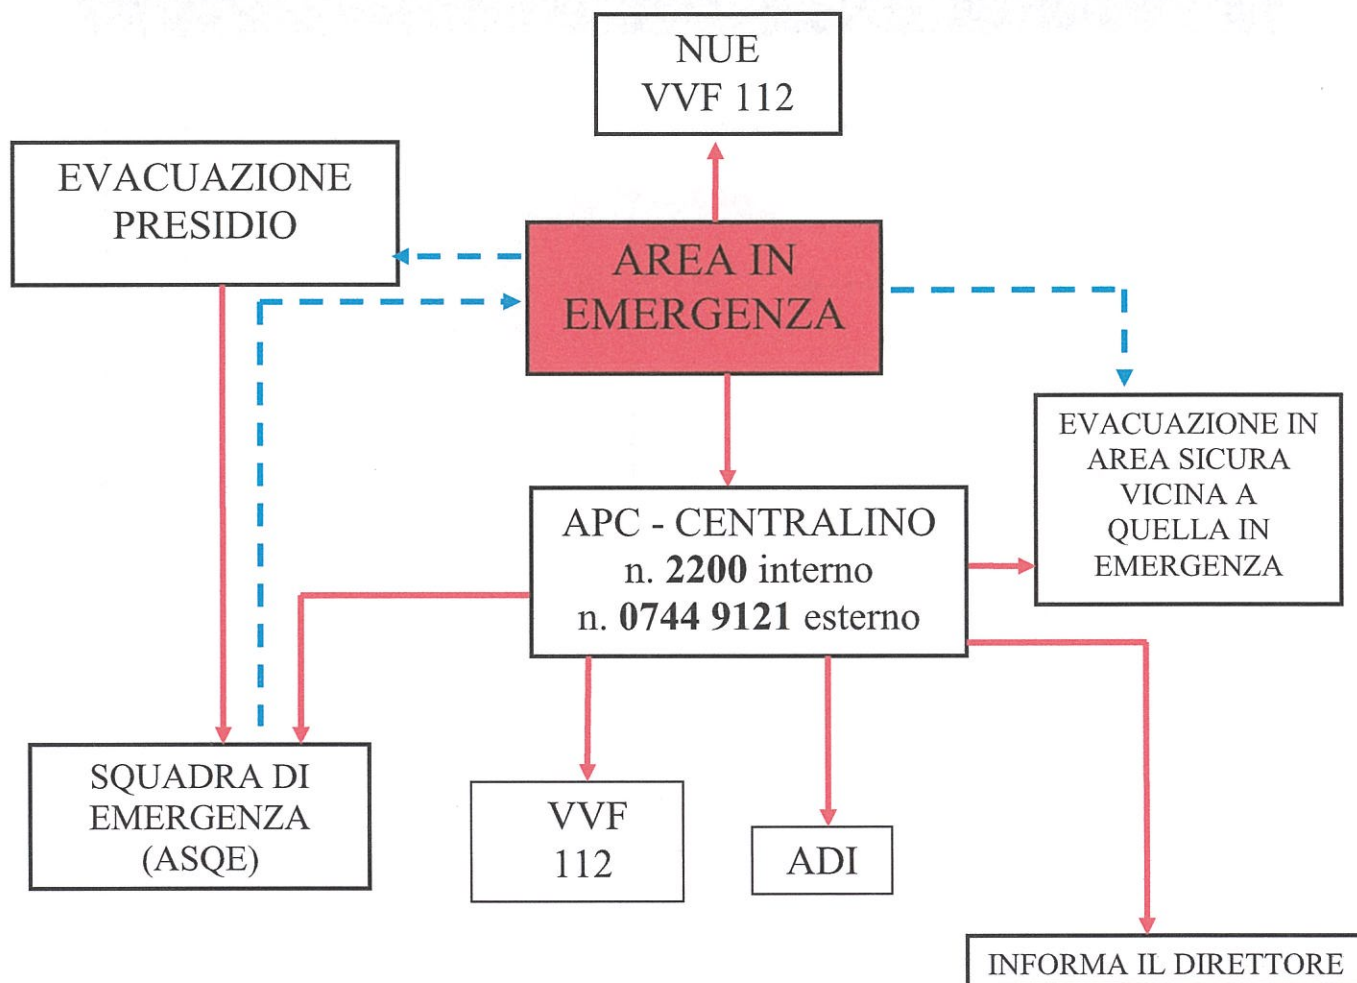

Legenda :

Chiamate



Spostamenti



***Il Centralino deve effettuare nuovamente la chiamata ai VVF al fine di verificare che siano stati allertati**

ALLEGATO 3 – ORGANIZZAZIONE – FIGURE E RUOLI

Responsabile dell'emergenza (RE) / Vice Responsabile dell'Emergenza (VRE)

In caso di incendio o pericolo generico, è necessario che le azioni di contrasto e le comunicazioni con gli Enti esterni e gli interventi di soccorso necessari siano coordinate simultaneamente da due figure, che assumono un ruolo organizzativo-decisionale di primo piano nell'individuazione delle strategie generali d'intervento e nel decretare la fine dell'emergenza. Tali figure sono:

- “Responsabile dell'Emergenza” (RE) identificato nella figura del direttore UOC Distretto Salario Mirtense: **Dott. Flavio Mancini**
- “Vice Responsabile dell'Emergenza” (VRE) identificato nella figura di altro Dirigente Medico
-

Addetto al posto di chiamata (APC)

Occorre individuare un luogo in cui dovranno confluire tutte le informazioni sull'origine dell'emergenza sopravvenuta e da cui ripartiranno sia le indicazioni comportamentali per tutto il personale che le eventuali chiamate per gli organi di soccorso esterni (VVF, altre strutture ospedaliere, ecc.), in aiuto al reparto in emergenza. La figura designata al coordinamento e alla gestione delle informazioni e delle chiamate sia in entrata che in uscita prende il nome di “addetto al posto di chiamata”, che d'ora in avanti sarà indicato con l'acronimo APC. Gli APC devono avere l'elenco e i recapiti telefonici degli ASQE.

Gli operatori APC sono reperibili al numero:

0744/9121 oppure al numero interno: 2200

Addetti alle Emergenze (AE – Addetti alla Gestione dell'Emergenza, al Servizio Antincendio e al Soccorso)

Nucleo di persone, adeguatamente qualificate da corsi di formazione e addestrate da esercitazioni pratiche in ottemperanza all'art. 5 comma 1 del DM 02 settembre 2021 e come descritto nell'allegato III al suddetto decreto, per quanto riguarda la gestione delle emergenze, ed in ottemperanza all'art. 3 comma 1 del DM n° 388 del 15 luglio 2003, ed all'allegato 4 del suddetto decreto per quanto concerne gli interventi di primo soccorso.

Tali figure sono denominate da qui in avanti con l'acronimo **AE**.

Tali addetti sono riportati in allegato al piano.

Addetto alla Squadra Antincendio dedicato (ASQE)

Figura che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli Addetti all'Emergenza, in caso di chiamata dal Centralino. Tale addetto fa parte della Squadra di Emergenza che è esterna alla struttura e disponibile H24.

Addetti alla Disattivazione degli Impianti (ADI) - Ruolo ricoperto da tecnici esterni all'azienda reperibili H24

Figure preposte alla gestione della sicurezza degli impianti; questi, al segnale di allerta si recheranno presso la zona assegnata al fine di procedere, su disposizione del RE del VRE, al distacco degli ascensori attraverso l'azionamento dei dispositivi posti all'esterno degli impianti, al sezionamento del quadro elettrico generale o di zona, agli sganci elettrici, alle chiusure dei gas medicali, ove presenti, e alle chiusure dei gas dell'impianto termico, ove presenti per limitare l'estensione del danno e l'aumento di rischio.

Se sarà necessario, sempre su disposizione del RE o del VRE, si procederà anche all'azionamento della valvola di chiusura gas per la centrale termica presente nel presidio o dei gas medicali se presenti.

Gli ADI si occuperanno della gestione ed al controllo dei sistemi di rilevazione incendio (centralina antincendio). Tali figure intervengono al fine di tacitare la centralina in attesa che gli AE si rechino sul posto dell'evento per verificare le cause dell'attivazione dell'allarme. In caso di falso allarme intervengono per rilevare eventuali guasti e ripristinare la funzionalità della centralina antincendio. In caso di necessità di sfollamento attivano nuovamente l'allarme. Ovviamente il controllo e il ripristino della messa in funzione di tali impianti sarà compito del personale AM.

COMPITI

Compiti del Responsabile delle Emergenze/Vice Responsabile delle Emergenze (RE/VRE)

Si riportano di seguito le procedure che il Responsabile e il Vice Responsabile devono attuare nelle diverse situazioni di emergenza e in condizioni ordinarie. In caso di assenza o irreperibilità di tali figure, tali compiti verranno svolti dai Delegati.

a) Emergenza limitata

Il **RE** una volta ricevuta la segnalazione di una presunta emergenza deve:

- se le condizioni locali lo consentono, recarsi sul posto dell'incidente per valutarne la gravità;
- avvertire direttamente, o tramite l'**APC**, l'**ASQE** se non ancora giunti in loco.

b) Emergenza estesa

Il **RE** una volta accertato lo stato di emergenza deve:

- decidere in merito alle eventuali azioni di contrasto da porre in atto;
- incaricare l'**APC** di effettuare le telefonate previste agli organi di Soccorso preposti (V.V.F., polizia, ecc.);
- avvertire gli **AE** e l'**ASQE** che è necessaria l'evacuazione;
- incaricare gli **ADI** alla disattivazione delle forniture energetiche e degli impianti dello stabile;
- dare disposizioni affinché siano sospese le attività di eventuali imprese esterne e disporre l'evacuazione delle stesse;
- assicurarsi che al personale degli organi pubblici di soccorso intervenuti vengano date tutte le indicazioni ed informazioni del caso;
- raggiungere il punto di raccolta e collaborare con gli Enti di Soccorso intervenuti sul luogo dell'incidente;
- effettuare presso il punto di raccolta l'attività di controllo delle presenze, mediante informazioni ricevute dagli addetti alla squadra di emergenza;
- assicurarsi che vengano stesi degli elenchi sicuri dei feriti e di eventuali vittime, e che i parenti dei feriti e delle eventuali vittime vengano tempestivamente informati.

c) Fine emergenza


Il **RE** in caso di emergenza rientrata deve:

- avvisare gli **AE** direttamente o tramite l'**APC** del rientro della situazione di emergenza;
- assicurarsi che non vi siano condizioni ostative alla ripresa delle ordinarie attività lavorative all'interno del sito;
- qualora necessario in relazione alla natura dell'evento verificatosi, individuare e convocare i periti per un'analisi della situazione e delle cause dell'incidente, una prima perizia dei danni, la stesura di una relazione informativa per le Autorità competenti (P.S., C.C., Magistratura).

RESPONSABILE DELL'EMERGENZA (RE/VRE)

LEGENDA:

RE/VRE - RESPONSABILE/VICE RESPONSABILE DELL'EMERGENZA
APC - ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA
AE - ADDETTI ALL'EMERGENZA E AL SERVIZIO ANTINCENDIO
ASQE - ADDETTO DEDICATO SQUADRA ANTINCENDIO
ADI - ADDETTI DISATTIVAZIONE IMPIANTI

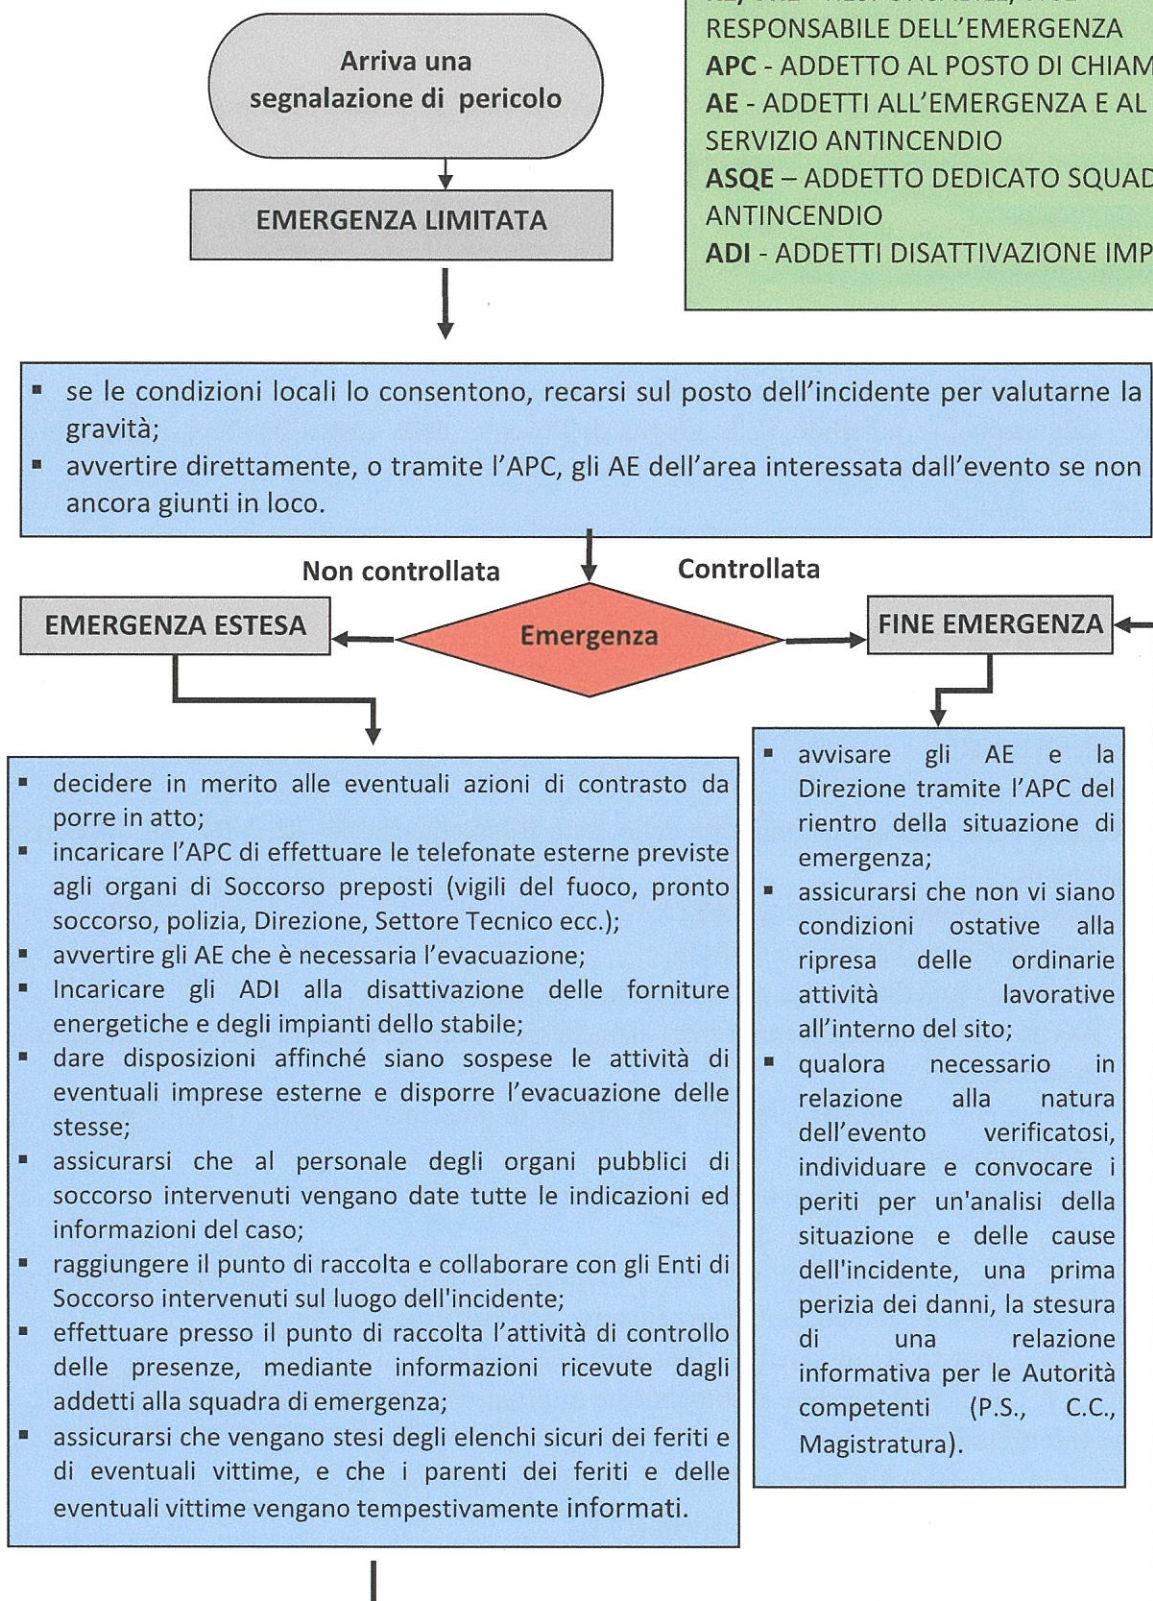

Compiti dell'Addetto al Posto di Chiamata (APC)

Si riportano di seguito le azioni che devono essere avviate dagli addetti al posto di chiamata nel caso in cui venga segnalata un'emergenza:

a) Emergenza limitata

Quando l'APC riceve una segnalazione interna di pericolo deve richiedere a chi telefona le seguenti informazioni:

- generalità di chi telefona;
- luogo in cui si è verificato l'evento (piano, locale);
- natura dell'evento (incendio, fuga di gas, ecc.);
- valutazione, se possibile, della gravità dell'evento, della vastità dell'area interessata e di eventuali altre criticità.

L'APC deve inoltre:

- avvisare immediatamente il **RE/VRE**;
- avvisare immediatamente gli **AE** presenti;
- avvisare immediatamente l'**ASQE** presente;
- avvisare le aree attigue a quella interessata dall'incendio;
- rimanere nella sua postazione a disposizione per ulteriori istruzioni/comunicazioni da parte del **RE/VRE**.

b) Emergenza estesa

L'APC, una volta ricevuta la conferma dello stato di emergenza dal **RE/VRE**, su disposizione dello stesso deve:


- Avvisare immediatamente gli **AE**;
- Avvisare immediatamente l'**ASQE**;
- Avvisare immediatamente gli **ADI** tramite il Centralino;
- Avvisare la portineria (se presente) affinché provveda all'apertura dell'ingresso dei mezzi di soccorso;
- effettuare le telefonate previste agli organi di Soccorso preposti (VV.F., polizia, ecc) comunicando:
 - a. natura e stato di evoluzione dell'incidente;
 - b. ubicazione dello stabile;
 - c. localizzazione dell'incidente all'interno dell'edificio (piano interrato, fuori terra);
 - d. altezza e dimensioni approssimative dell'edificio;
 - e. numero approssimativo di presenze nell'edificio;
 - f. numero di persone eventualmente infortunati o con limitate capacità motorie.

d) Fine emergenza

L'APC, in caso di falso allarme o nel caso di emergenza rientrata, deve:

- avvertire la **Direzione** del cessato allarme;
- avvertire gli **AE** e l'**ASQE** del cessato allarme.

ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA (APC)

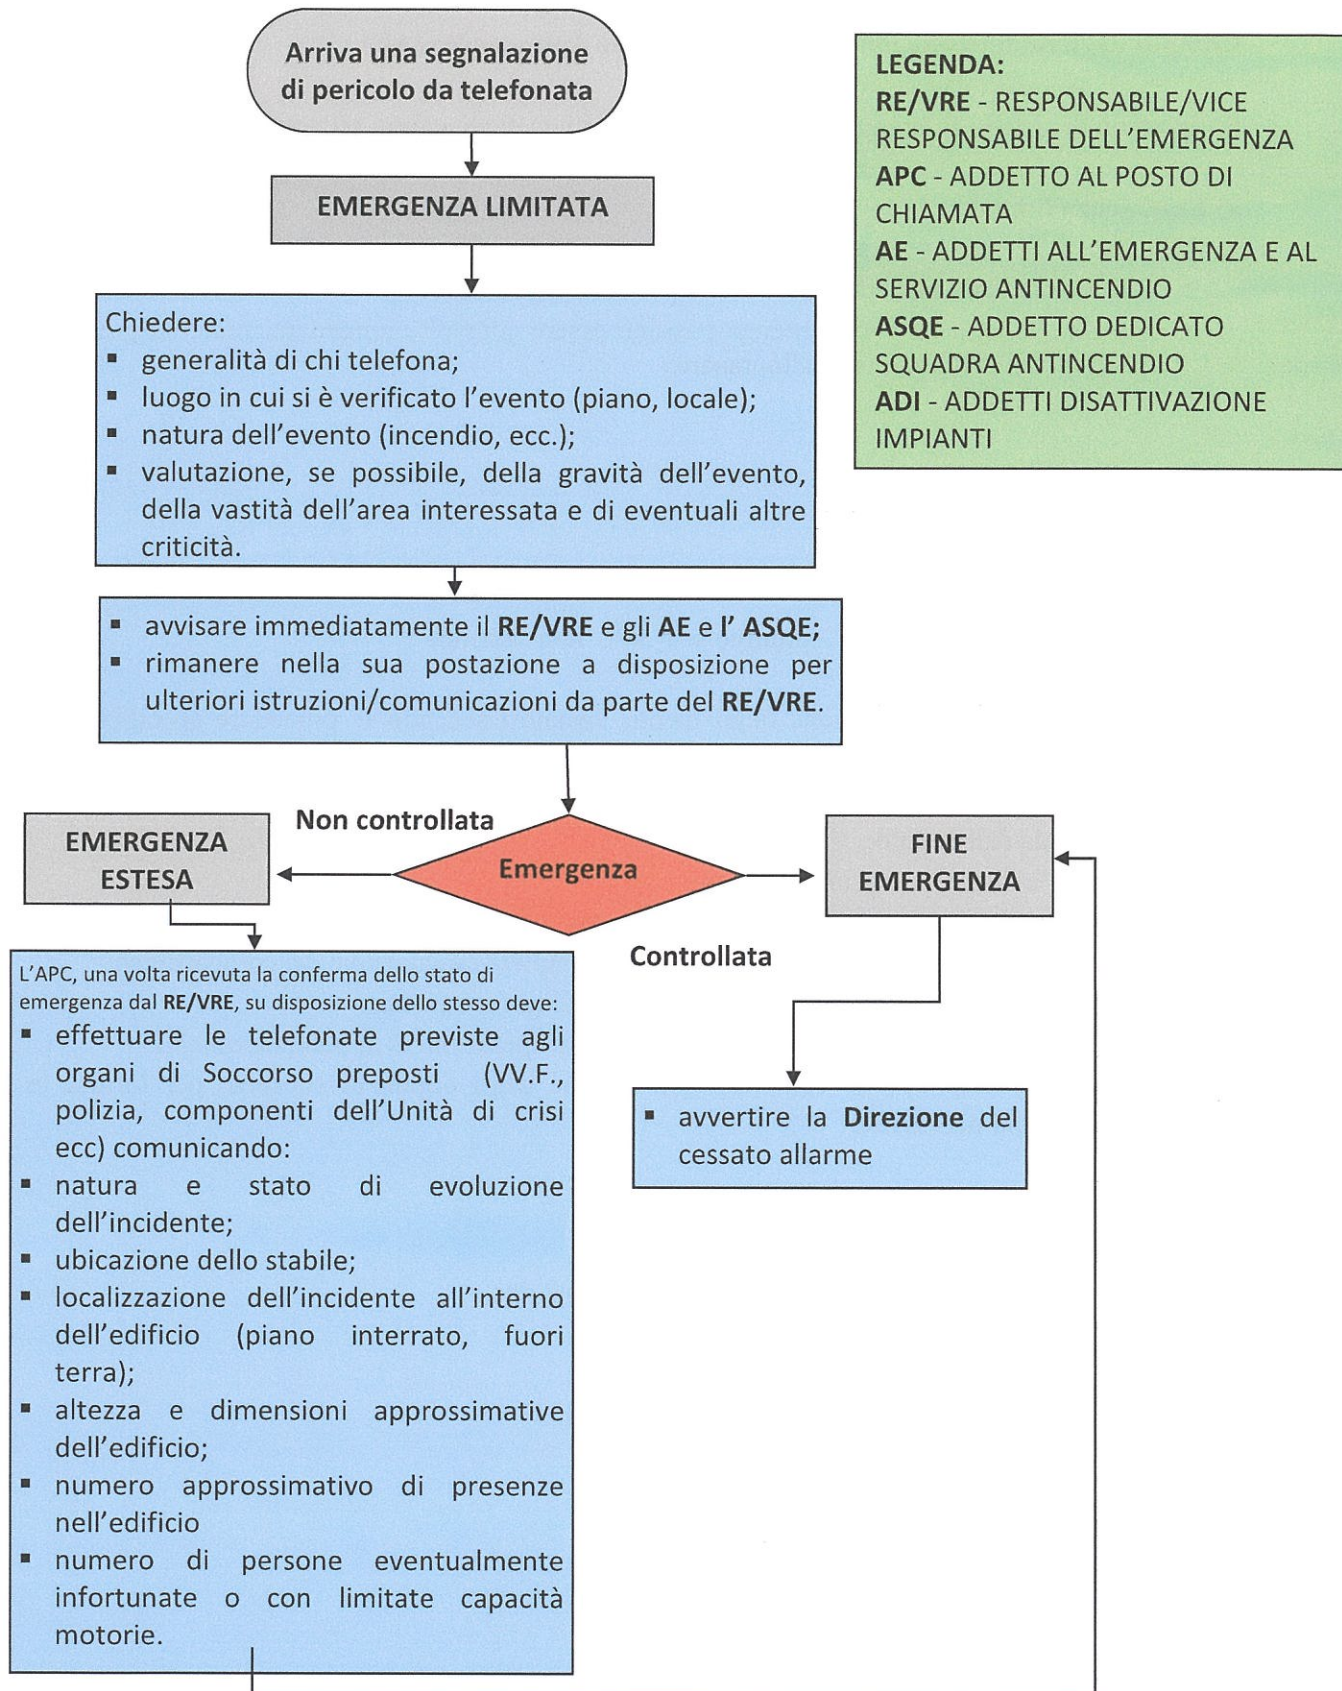

Compiti degli Addetti alla Emergenza e al Servizio Antincendio (AE)

Si riportano di seguito le azioni che devono essere avviate dagli addetti all'emergenza:

a) Emergenza limitata

L' AE deve:

- intervenire con i mezzi a disposizione per contrastare l'evento;
- avvisare le persone che si ritenga possano essere coinvolte immediatamente da probabili sviluppi dell'evento e farle allontanare;
- avvisare l'APC;

b) Emergenza estesa

L' AE deve:


- chiamare il RE/VRE;
- chiamare l'APC;
- chiamare direttamente il Centralino se l'APC non risponde ;
- chiamare i VVF;
- provvedere alla evacuazione degli utenti, visitatori secondo le procedure specifiche, su richiesta del RE/VRE.
- verificare che non si utilizzino gli ascensori per l'esodo e che non ci sia più nessuno nell'area interessata dall'evento;
- fornire l'assistenza di primo soccorso;
- assistere infortunati in attesa di soccorsi esterni;
- chiudere le porte antincendio a seguito della completa evacuazione dei compartimenti;
- rimanere a supporto dei soccorritori per eventuali informazioni.
- raggiungere il punto di raccolta per consentire le operazioni di appello nominale;
- rimanere a disposizione del RE/VRE, nonché degli organi di soccorso per fornire le informazioni necessarie.

c) Fine emergenza

L'AE deve:

- collaborare al ripristino della situazione di normalità.

ADDETTI ALL'EMERGENZA E AL SERVIZIO ANTINCENDIO(AE)

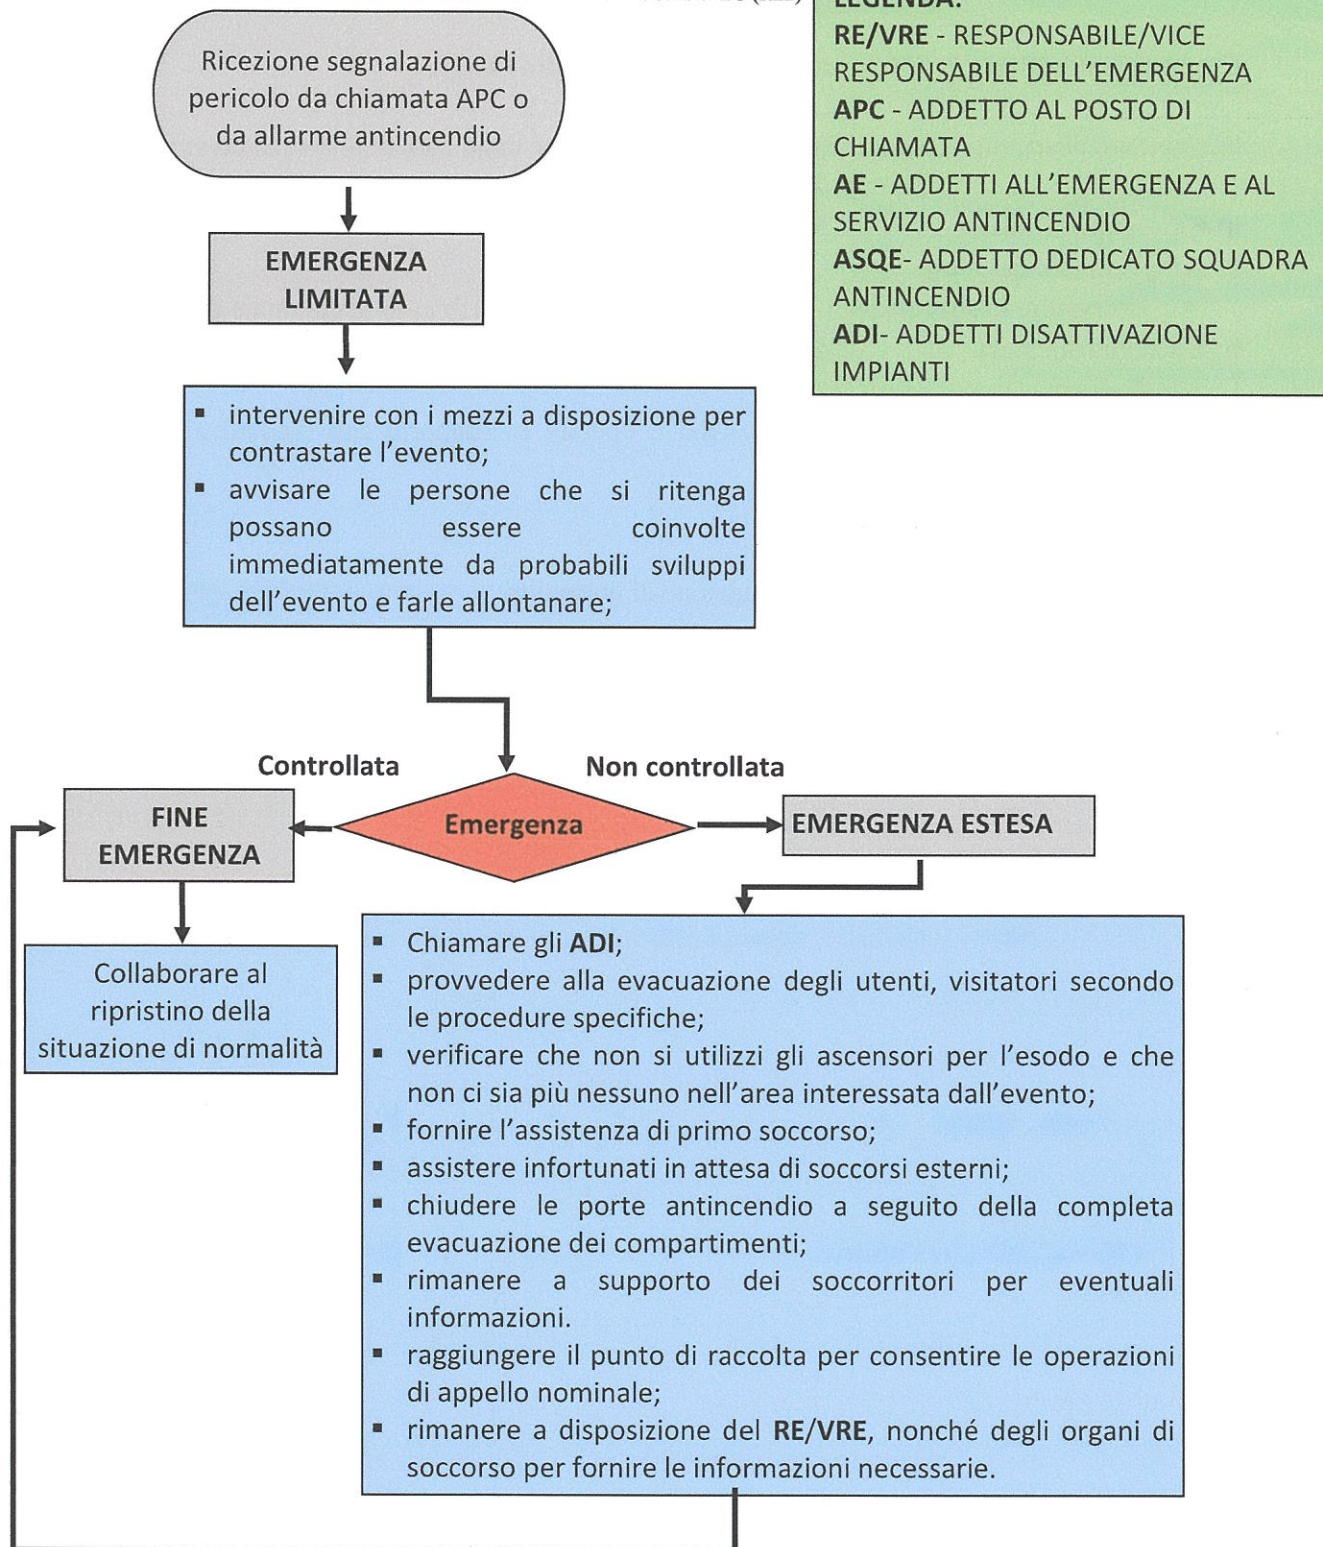

Compiti dell'addetto dedicato alla squadra antincendio (ASQE)

Si riportano di seguito le azioni che devono essere avviate dagli addetti alla squadra antincendio.

a) Emergenza limitata

L' **ASQE** in tale fase deve:

- intervenire in supporto agli addetti all'emergenza (**AE**) in caso di chiamata dal **APC**

b) Emergenza estesa

L' **ASQE** deve:


- mettersi a disposizione del **RE/VRE** e operare in supporto agli Addetti all'Emergenza (**AE**).

c) Fine emergenza

L' **ASQE** deve:

- collaborare al ripristino della situazione di normalità.

ADDETTO DEDICATO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO (ASQE)

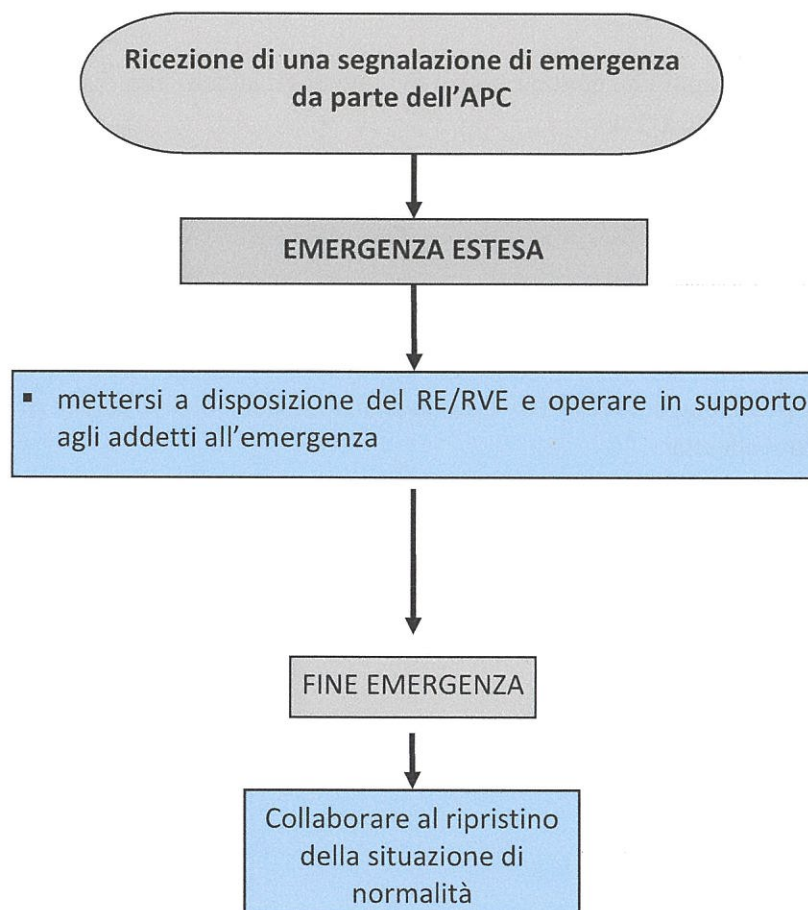

LEGENDA:

RE/VRE - RESPONSABILE/VICE RESPONSABILE DELL'EMERGENZA
APC - ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA
AE - ADDETTI ALL'EMERGENZA E AL SERVIZIO ANTINCENDIO
ASQE – ADDETTO DEDICATO SQUADRA ANTINCENDIO
ADI - ADDETTI DISATTIVAZIONE IMPIANTI

Compiti degli Addetti alla Disattivazione degli Impianti (ADI)

Si riportano di seguito le azioni che devono essere avviate dagli addetti alla disattivazione impianti (forniture energetiche, gruppo UTA).

b) Emergenza limitata

L' **ADI** in tale fase

- Non interviene

b) Emergenza estesa

L' **ADI** deve:


- mettersi a disposizione del **RE/VRE** e su disposizione dello stesso, anche prima dell'arrivo degli **AE**, provvedere a:
 - interrompere l'erogazione dell'energia elettrica mediante i Quadri di Piano e il **QEG**
 - Disattivare le **U.T.A.**
 - Interrompere il flusso dei gas combustibili e medicali

c) Fine emergenza

L' **ADI** deve:

- collaborare al ripristino della situazione di normalità.

ADDETTI ALLA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI (ADI)

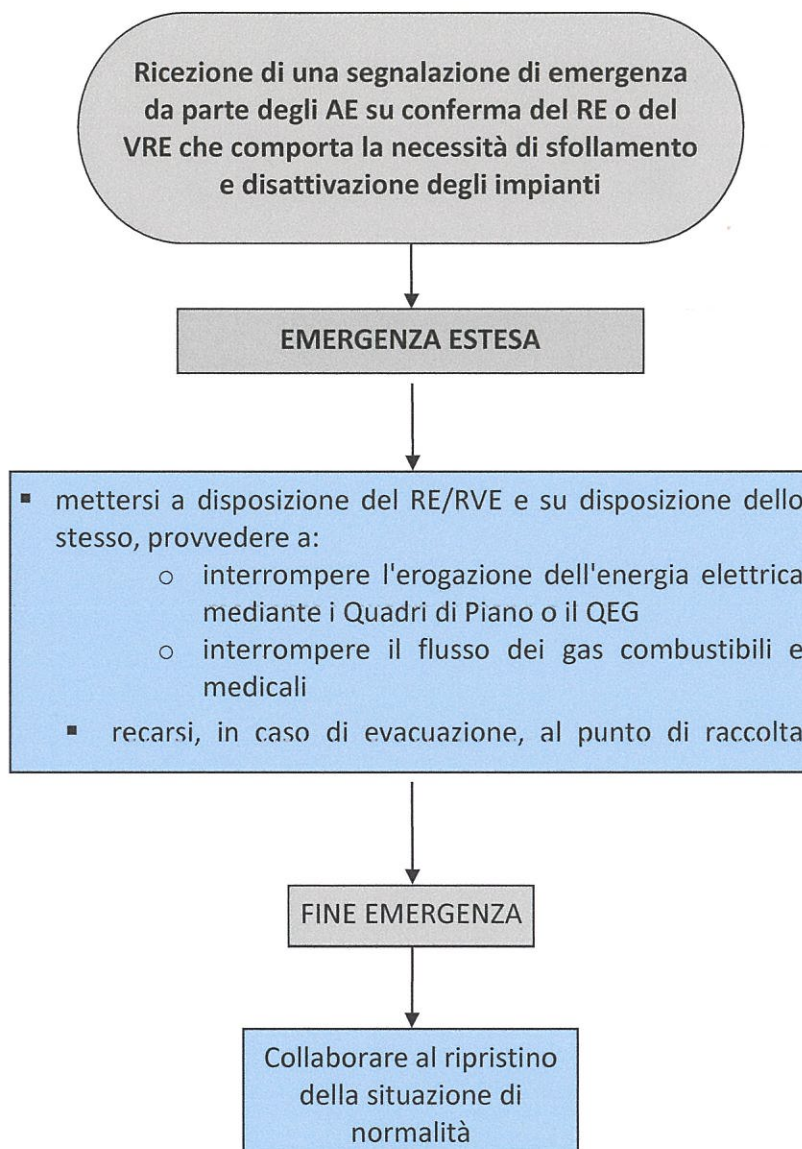

LEGENDA:

RE/VRE - RESPONSABILE/VICE RESPONSABILE DELL'EMERGENZA

APC - ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA

AE - ADDETTI ALL'EMERGENZA E AL SERVIZIO ANTINCENDIO

ASQE - ADDETTO DEDICATO SQUADRA ANTINCENDIO

AM - ADDETTI DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

ALLEGATO 4 – PROCEDURE OPERATIVE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
--

PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE

La procedura di evacuazione deve essere attuata in tutti i casi di pericolo generale e grave come:

- incendio grave;
- fuga di gas infiammabili;
- sversamento di agenti chimici;
- terremoto;
- allagamento, alluvione.

Il RE, o suo sostituto, rappresenta l'unica figura che, in collaborazione o alternativa all'Ufficiale dei Vigili del Fuoco, può diramare l'ORDINE DI EVACUAZIONE TOTALE.

In caso di necessità, il VRE della struttura o suo sostituto, in collaborazione con gli addetti all'emergenza, può diramare l'ORDINE DI EVACUAZIONE PARZIALE (SPOSTAMENTO IN AREA VICINA), per la salvaguardia delle persone presenti.

Per la valutazione sulla necessità dell'evacuazione, il Dirigente Medico acquisirà ogni elemento utile da tutte le figure professionali inserite nel presente piano o ritenute necessarie.

In caso di diramazione dell'allarme ed arrivo nel luogo oggetto d'intervento dei VV.F (Vigili del Fuoco), il comando delle operazioni viene assunto dall'ufficiale dei VV.F. al quale gli AE, gli ASQE e il personale sanitario dovranno fornire idonea collaborazione ed opportune informazioni.

ISTRUZIONI PER CHI DIFFONDE L'ALLARME

Gli Addetti alle Emergenze, su indicazione del RE o suo sostituto, diffondono a mezzo di segnalazione vocale lo stato di allarme.

La diffusione della segnalazione deve essere estesa a tutti i lavoratori appartenenti:

- alle aree coinvolte dall'emergenza, in caso di segnalazione d'allarme,
- a tutte le aree inclusi i servizi e le aree esterne, in caso di segnalazione di evacuazione.

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE DEVE EVACUARE IL POSTO DI LAVORO

In caso di diffusione della segnalazione dello stato di evacuazione, tutto il personale è tenuto a seguire la presente procedura.

Modalità di uscita:

- seguire le vie d'esodo più brevi e più sicure verso l'esterno, a passo svelto senza correre;
- non perdere tempo nell'attendere colleghi o amici;
- camminare accucciati e respirare lentamente nel caso in cui dovesse esserci del fumo;

- dirigersi ordinatamente verso l'uscita di sicurezza più vicina o verso quella indicata dagli AE o dall'ASQE
- non accalcarsi nei punti stretti e nelle porte;
- raggiungere i luoghi sicuri presso i punti di raccolta assegnati;
- non sostare in aree dove sono installati mezzi d'emergenza e mezzi antincendio;
- non sostare in aree dove possono circolare i mezzi d'emergenza (ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco.
- Gli Addetti all'Emergenza assicurano e sovrintendono il corretto svolgimento delle operazioni:
 - sorvegliano la corretta evacuazione del personale;
 - si accertano che nessuna persona abbia problemi a raggiungere l'uscita;
 - assistono le persone disabili o temporaneamente in difficoltà e si accertano che raggiungano il punto di raccolta;
 - si accertano della funzionalità delle uscite d'emergenza;
 - riuniscono il personale presso il punto di raccolta;
 - fanno l'appello del personale per accertare che tutti abbiano raggiunto l'esterno.

Tutto il personale raccolto, deve restare nell'area prestabilita fino al termine dell'emergenza o fino a nuovo ordine da parte di RE/VRE.

ASSISTENZA DURANTE L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI SOCCORRITORI

ISTRUZIONI PER IL CENTRALINO

Il personale addetto al centralino telefonico:

- attende i soccorritori presso l'ingresso principale;
- apre il cancello principale e gli accessi secondari (se utili);
- guida i soccorritori all'interno dell'attività;
- fornisce ai soccorritori le informazioni utili;
- fornisce ai soccorritori la planimetria del piano di emergenza.

PROCEDURE SPECIFICHE IN SCENARI DOVUTI A CAUSE INTERNE

Di seguito sono specificate le procedure di esodo specifiche per alcune tipologie di aree, così come definite dal D.M.18 settembre 2002:

- aree di tipo A: Centrale Termica
- aree di tipo A: Depositi gas comburenti
- aree di tipo B: Locali Deposito, Locali Archivio
- aree di tipo C: Aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero (ambulatori, centro diagnostica);
- aree di tipo D1: Degenze
- aree di tipo D2: Sale operatorie (Ambulatorio Chirurgico)

EVACUAZIONE PER AREE DI TIPO A: LOCALI TECNOLOGICI

RILASCIO DI COMBUSTIBILE

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>In caso di rilascio di combustibile gli ADI dovranno immediatamente iniziare le operazioni di messa in sicurezza dell'impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Il personale che ha rilevato l'evento incidentale attiva le procedure di segnalazione e comunicazione dell'emergenza; – Gli addetti alla Centrale Termica sospendono le proprie attività; – Indossare gli opportuni DPI; – Chiudere la valvola di intercettazione del flusso del combustibile; – Valutare l'opportunità di aprire le valvole di sfioro per diminuire la pressione delle caldaie; – Valutare l'opportunità di disattivare i quadri elettrici; – Allontanare il personale non addetto e provvedere affinché siano eseguiti gli interventi su eventuali infortunati; – Delimitare con opportuni segnali e recinzioni l'area interessata dall'evento impedendo l'ingresso al personale non addetto ed ai visitatori; – Attendere l'arrivo degli Addetti antincendio. |
| 2 | <p>Il RE avvertito dell'emergenza in atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – contatta l'ASQE; – In caso di spegnimento l'ASQE avvertono il centralino del cessato allarme. |
| 3 | <p>– In caso di emergenza non controllata l'ASQE provvedono allo sfollamento del locale.</p> |

AREE DI TIPO A: DEPOSITI GAS COMBURENTI

INCENDIO	
1	Nel caso dovesse verificarsi un incendio nella zona gas comburenti: – Il personale che ha rilevato l’evento incidentale attiva le procedure di segnalazione e comunicazione dell’emergenza chiamando il centralino ed il servizio di pronto intervento della ditta di manutenzione; – Nel caso sia in corso un’operazione di travaso nei o dai serbatoi di deposito è necessario arrestarla; – Nel caso le valvole di scarico del serbatoio colpito siano aperte, chiudere se possibile quelle esterne; – Allontanare il personale non addetto e provvedere affinché siano eseguiti gli interventi su eventuali infortunati; – Delimitare con opportuni segnali e recinzioni l’area interessata dall’evento impedendo l’ingresso al personale non addetto ed ai visitatori; – Attendere, in zona sicura, l’arrivo degli Addetti al Servizio Antincendio.
2	– Il RE avvertito dell’emergenza in atto contatta l’ASQE; – Il RE/VRE avvisa prioritariamente le “sale operatorie” e i reparti che entro un termine prestabilito si provvederà ad arrestare la distribuzione del gas. – In caso di spegnimento gli addetti allo spegnimento avvertono il centralino del cessato allarme.
3	– In caso di emergenza non controllata gli AE provvedono ad avvisare l’APC della necessità dell’intervento dei Vigili del Fuoco.

AREE DI TIPO B: LOCALI DEPOSITO - ARCHIVI

A	Il personale che ha rilevato l'evento incidentale (incendio e/o sversamento sostanze chimiche) attiva le procedure di segnalazione e comunicazione dell'emergenza al RE/VRE.
B	Il RE/VRE fa sospendere le attività lavorative
INCENDIO	
1	Il RE unitamente agli AE valuta in sicurezza l'opportunità di evitare la presenza di possibili sorgenti di innesco, delimita l'area interessata dall'evento incidentale ed impedisce l'ingresso al personale non autorizzato.
2	Se possibile gli AE mettono prioritariamente in sicurezza le eventuali sorgenti radioattive raggiungibili, senza mettere in pericolo la propria incolumità sino all'arrivo dell'ASQE o dei VV.F. Coprire gli eventuali spandimenti che non hanno preso fuoco con materiali inerti.
3	Il RE o gli AE attivano gli ADI per valutare l'opportunità di chiudere la valvola di intercettazione del combustibile e di togliere tensione al quadro elettrico generale e/o attivare il pulsante di sgancio.
4	Il RE segnala l'eventuale presenza di isotopi radioattivi agli addetti allo spegnimento, AE e ASQE, indicandone la natura, lo stato fisico e l'attività, verificando che i componenti della squadra che interviene in presenza di sorgenti indossi l'autorespiratore.
5	In caso di evacuazione il RE insieme agli AE e l'ASQE verificano che tutto il personale sia stato evacuato e la chiusura delle porte REI.
SVERSAMENTO AGENTI CHIMICI	
1	Il personale che ha rilevato l'evento incidentale provvede ad aprire tutte le finestre per favorire la ventilazione naturale e la dispersione di eventuali vapori pericolosi presenti nell'aria ed avvisa il RE.
2	Il RE attiva gli AE e valuta l'opportunità di intervenire, mediante l'utilizzo dei DPI specifici, per limitare la fuoriuscita degli agenti chimici utilizzando gli idonei mezzi assorbenti.
3	Gli AE provvedono a delimitare l'area interessata dall'evento incidentale impedendo l'ingresso al personale non autorizzato.
4	Il RE o gli AE attivano gli ADI per valutare l'opportunità di togliere tensione ad apparecchiature elettriche, arrestare le alimentazioni di gas ed allontanare materiali combustibili e/o sostanze non compatibili.
5	In caso di evacuazione il RE insieme agli AE e all'ASQE verificano che tutto il personale sia stato evacuato e la chiusura delle porte REI.

➤ **EVACUAZIONE AREE DI TIPO C: AREE DESTINATE A PRESTAZIONI MEDICO - SANITARIE DI TIPO AMBULATORIALE**

EVACUAZIONE TOTALE DELLA STRUTTURA	
1	Il Responsabile della Struttura coadiuvato dagli addetti antincendio e dal personale presente nel settore, coordina gli interventi di evacuazione totale della struttura secondo le seguenti operazioni: • far dare l'allarme a tutti gli occupanti attivando i pulsanti manuali di allarme incendio Nel caso in cui gli stessi non fossero funzionanti, il personale dovrà segnalare l'emergenza a tutte le aree in maniera alternativa (a voce); • guidare e assistere le persone in difficoltà o invalide a raggiungere il punto di raccolta; • impedire l'ingresso al personale non addetto; • nel caso iniziare la evacuazione del settore in emergenza.
2	Completate le operazioni di evacuazione il Responsabile della Struttura coadiuvato dagli addetti antincendio e dal personale presente nel settore, deve: • verificare l'eventuale presenza nella struttura di eventuali persone; • delimitare l'area interessata dall'evento incidentale ed impedire l'ingresso al personale non addetto; • essere informato delle condizioni degli utenti e del personale; • continuare l'opera di contenimento dell'incendio, ad es. rimozione di materiale combustibile, in attesa dell'arrivo della Squadra di Emergenza Esterna (VVF).
5	Censimento Il Responsabile della Struttura coadiuvato dagli Addetti all'Emergenza comunica al Centro di Gestione dell'Emergenza (Addetto al Posto di Chiamata) il numero di utenti/persone preferenzialmente valutati, secondo categorie determinate.

AREE DI TIPO D1: DEGENZE

EVACUAZIONE CAMERA IN EMERGENZA	
1	Il Responsabile del reparto coadiuvato dagli AE e dal personale presente, sentito il RE ed in collaborazione con gli AE, coordina gli interventi di evacuazione della camera in emergenza secondo le seguenti operazioni: • Spalancare la porta della camera in emergenza; • guidare i visitatori e i degenti deambulanti verso il corridoio centrale sostenendo i più bisognosi; • trasferire i degenti non deambulanti distesi sui propri letti nel corridoio centrale; • allegare a ogni letto la cartella clinica del paziente; • impedire l'ingresso ai visitatori e al personale non addetto; • iniziare l'evacuazione del settore in emergenza, se necessario.
2	Evacuazione orizzontale dei degenti Il RE coadiuvato dagli AE e dal personale presente nel settore, coordina gli interventi di evacuazione del settore in emergenza secondo le seguenti operazioni: • informare i responsabili dei reparti adiacenti, dello stesso piano, di iniziare le operazioni per l'accoglienza temporanea dei degenti; • sistemare del personale presente lungo il corridoio centrale; • iniziare l'evacuazione seguendo le istruzioni "Evacuazione Camera in Emergenza" della camera limitrofa all'evento incidentale; • trasferire i letti dal settore in emergenza al settore sicuro; • guidare i visitatori verso le uscite di emergenza stabilite e i degenti deambulanti nel "settore limitrofo complanare".
3	Completate le operazioni di evacuazione (orizzontale dei degenti verso il settore sicuro e l'evacuazione dei visitatori attraverso le uscite di emergenza stabilite) il RE coadiuvato dagli AE e dal personale presente nel settore, deve: • verificare la presenza nel settore in emergenza di eventuali pazienti o visitatori; • ordinare agli ADI, in accordo con i medici del reparto, la chiusura dell'erogazione dell'ossigeno e degli altri gas medicali e tecnici e dell'erogazione dell'energia elettrica; • delimitare il settore interessato dall'evento incidentale ed impedire l'ingresso ai visitatori e personale non addetto; • essere informato delle condizioni dei degenti, dei visitatori, e del personale trasferiti nel settore sicuro; • mantenere i contatti con il RSPP; • continuare l'opera di contenimento dell'incendio, ad es. rimozione di materiale combustibile, in attesa dell'arrivo dell'ASQE.
4	Evacuazione verticale Il RE coadiuvato dagli AE e dal personale presente nel settore coordina gli interventi di evacuazione verticale secondo le seguenti operazioni: - mantenere agibili per i mezzi di soccorso delle forze dell'ordine tutte le aree di accesso;

	- vietare l'ingresso agli estranei, compresi i parenti dei degenti ed ai visitatori occasionali; - indicare ai visitatori e alle imprese esterne le uscite di emergenza stabilite, cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma; - condurre alle scale i degenti in difficoltà e sostenerli per tutta la lunghezza della scala; - condurre i degenti barellati ai montalettighe ed assicurarne il trasporto in luogo sicuro (nelle more dell'adeguamento di tali impianti posizionare i degenti barellati negli spazi antistanti le uscite di sicurezza); - fornire tutte le informazioni necessarie sull'evento incidentale, indicando le vie di accesso praticabili e preferenziali e le aree di raccolta stabilite interne alla struttura ospedaliera. A tal proposito, sono state elaborate le informazioni utili al fine della gestione delle emergenze; - valutare con il responsabile della squadra dei VV.F gli interventi da attuare.
5	Censimento Il RE/VRE coadiuvato dagli AE comunica al RSPP il numero di degenti preferenzialmente valutati, secondo categorie determinate.
6	Trasferimenti IL RSPP coordina i trasferimenti secondo le seguenti operazioni: contattare i reparti ospedalieri non interessati dall'evento incidentali per valutare la possibilità di accoglienza dei degenti; concordare con i soggetti istituzionalmente preposti le modalità, i tempi, i mezzi e le risorse necessarie per il trasferimento dei degenti.

AREE DI TIPO D2: SALE OPERATORIE (AMBULATORIO CHIRURGICO)

Per la tipologia di strumentazione ed attrezzature elettromedicali presenti e per le attività ad esse collegate il rischio di incendio in tale luogo è sempre presente ed elevato

INCENDIO	
1	Il RE coadiuvato dagli AE e dal personale presente nel settore, coordina gli interventi di evacuazione della sala operatoria in emergenza secondo le seguenti operazioni: • trasportare i degenti, se possibile, verso l'uscita protetta ed eventualmente verso il compartimento adiacente seguendo le indicazioni dei piani di evacuazione; • assicurare l'erogazione di corrente elettrica, acqua e gas medicali durante l'emergenza per quanto possibile; • verificare la chiusura delle porte tagliafuoco per confinare lo sviluppo di fumo e calore. • In accordo con i medici presenti ordina agli ADI la chiusura dell'erogazione dell'ossigeno e degli altri gas medicali e dell'erogazione dell'energia elettrica.

PROCEDURE SPECIFICHE IN SCENARI DOVUTI A CAUSE ESTERNE

Di seguito sono descritte le procedure di esodo specifiche in caso di terremoti, alluvioni o altri eventi dovuti a cause esterne.

TERREMOTO

Il comportamento deve essere proporzionato all'effettiva entità della scossa.

E' quindi importante valutare correttamente la percezione del pericolo, soprattutto nei casi di media/grave entità del sisma, e mantenere la calma.

In caso di evento grave è prevalente - durante la scossa - aver cura della propria incolumità e al massimo di quella di coloro i quali siano in difficoltà, nel proprio campo di azione, poichè possano essere aiutati senza esporsi a pericoli.

Durante una scossa di lieve entità è opportuno ricordarsi che essa si percepisce maggiormente ai piani più elevati degli edifici e in quelli che presentano strutture più elastiche (acciaio).

Le più gravi conseguenze ipotizzabili per questo evento sismico, sono le seguenti:

- lesione agli edifici senza crolli strutturali (se non di calcinacci o cornicioni);
- lievi danni agli impianti (parziale interruzione di erogazione elettrica, guasti alle linee telefoniche o alla rete idrica , ecc.);
- danneggiamenti a strutture interne (blocco di porte o serramenti, danneggiamenti e distacchi di parte dei controsoffitti, ecc.);
- fughe di gas;
- principi d'incendio;
- versamenti di liquidi pericolosi;
- danni alle macchine, apparecchi, quadri e linee di distribuzione elettrica;
- presenza di carichi instabili;
- panico.

TERREMOTO

1 Gli Addetti all'Emergenza (AE) dovranno:

- verificare che all'interno dei locali non siano rimaste bloccate persone;
- sovrintendere alla evacuazione dei locali da parte del personale, verificando che all'interno non siano rimaste bloccate persone;
- mettere in sicurezza, se possibile, macchine ed attrezzature agendo sul pulsante di emergenza;
- accompagnare eventuali ospiti o personale esterno lungo le vie di esodo fino all'area sicura.

2 Il **Personale** che, a seguito di un sisma, rilevi danni a persone o a strutture:

- avverte il RE o VRE indicando la zona dove si è verificata l'emergenza
- si prodiga al fine di far mantenere la calma.

- 3 **La U.O.C. Tecnico Patrimoniale** effettua immediatamente un sopralluogo nelle aree colpite dal sisma;
 - verifica di persona le condizioni di stabilità delle strutture e degli impianti;
 - valuta l'agibilità dei locali e la possibilità della permanenza di persone negli stessi;
 - informa il R.S.P.P. della situazione in atto.
- 4 Gli ADI si recano immediatamente sul posto e:
 - eseguono una prima verifica, in merito alle condizioni delle strutture, attrezzature e impianti;
 - controllano le condizioni degli impianti e dei sistemi delle attrezzature antincendio (illuminazione di sicurezza, saracinesche d'intercettazione gas medicali, pulsanti di blocco elettrico, impianto antincendio, ecc.)
 - relazionano sui rilievi eseguiti alla U.O.C. Tecnico Patrimoniale ed al R.S.P.P..
- 5 Il **R.S.P.P.** si reca immediatamente nelle aree colpite dal sisma:
 - raccoglie informazioni dagli ADI, e valuta la situazione in particolare con la U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
 - verifica che l'evacuazione sia completata con esito positivo;
 - raccoglie prove e testimonianze per rispondere all'Autorità Giudiziaria;
 - redige il rapporto di intervento.

IN CASO DI FORTE SCOSSA

- 1 Si dovrà:
 - Mantenere la calma;
 - cercare riparo nelle zone più sicure (aree protette interne e/o esterne);
 - in assenza di tali zone, in caso di strutture murarie portanti (o muri maestri), addossarsi alle pareti perimetrali, alle strutture d'angolo o mettersi nei vani porta che sono i punti di maggiore resistenza dello stabile. In caso di strutture in cemento armato: mettersi sotto le travi e vicino ai pilastri;
 - fare attenzione ai cavi elettrici ed alle tubazioni (gas, acqua, ecc.) che possono penzolare dall'alto e – in genere – a tutto ciò che può cadere (lampadari, controsoffitti, ecc.) e a tal fine ripararsi sotto tavoli robusti per evitare il rischio dovuto alla caduta di gravi e di cavi elettrici dall'alto;
 - allontanarsi dal centro della stanza;
 - non sostare in corrispondenza di finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti ed apparati elettrici;
 - non usare accendini o fiammiferi, specie se c'è presenza di gas;
 - non gridare e fare gesti inconsulti;
 - non uscire dallo stabile durante la scossa.
 - Raggiunta la posizione di maggiore sicurezza, non muoversi fino alla fine della scossa
- 2 Terminata una forte scossa, è opportuno:
 - evitare di precipitarsi disordinatamente al di fuori degli ambienti di lavoro;
 - SOLO SE E' STATO DIRAMATO L'ORDINE DI EVACUAZIONE DAL RE/VRE, è possibile evacuare lo stabile, facendo attenzione agli ostacoli presenti lungo la via di fuga (per evitare tagli, abrasioni, inciampi, ecc.);

- non sostare all'esterno in corrispondenza di cornicioni, aggetti, vasi, ed altre suppellettili che possano cadere dall'alto ma recarsi senza indugio al luogo di raduno;
- spostare le persone infortunate solo in caso di grave pericolo;
- aiutare, se possibile, chi è in difficoltà;
- non diffondere notizie non verificate;
- evitare il più possibile di usare i telefoni, se non per la richiesta di soccorso;
- non ostacolare i pubblici soccorsi;
- non rientrare nello stabile senza la disposizione di rientro data dal responsabile per l'emergenza.

BLACK OUT A ELETTRICO

BLACK OUT ELETTRICO

La "Casa della Salute" di Magliano Sabina è dotata di gruppo elettrogeno che di continuità in grado di supplire alle possibili interruzioni dell'energia elettrica. I generatori di emergenza sono in grado di intervenire automaticamente in caso di black out per rialimentare la totalità delle utenze indispensabili al mantenimento in vita dei pazienti. Non potendo escludere a priori guasti o malfunzionamenti ai sistemi elettrici, la procedura seguente va, comunque, attuata anche quando, per una mancanza di energia dalla rete pubblica, si attivano le alimentazioni di riserva.

- 1 Il Personale che rileva la condizione di black out o di guasto elettrico:**
 - dirama l'allarme chiamando l'APC chiamando il numero **2200**;
 - avverte il RE/VRE;
 - invita i visitatori presenti nell'area a mantenere la calma;
 - si mette a disposizione del RE/VRE.
- 2 L'APC:**
 - chiama gli ADI e i reperibili di area tecnica, salvo diversa indicazione del RE/VRE;
 - avverte il RE/VRE;
- 3 Il Responsabile dell'Emergenza:**
 - raccoglie informazioni sulla ricognizione effettuata dagli elettricisti della squadra di manutenzione;
 - coordina gli interventi in base alla gravità della situazione;
- 4 Gli ADI devono:**
 - recarsi sul luogo per una prima verifica per accertare se le cause sono interne od esterne alla Struttura;
 - verificano l'entrata in funzione del Gruppo Elettrogeno e di continuità e ne sorvegliano il buon funzionamento;

- relazionare, in merito al guasto, al Coordinatore dell’Emergenza ed eventualmente alla squadra di intervento dell’Azienda Elettrica Erogatrice (ENEL) ;

BLOCCO DI ASCENSORI

BLOCCO DI ASCENSORI

- 1** Il Personale che rimane bloccato nell'ascensore o nel montacarichi, o che verifica che un paziente o un visitatore si trovi nella medesima situazione, deve:

Se si trova all'interno dell'ascensore

- Fare uso del sistema di allarme installato nella cabina dell'ascensore
- Mantenere la calma e aiutare le persone a mantenerla.
- Attendere l'intervento degli Addetti.

Se si trova invece all'esterno dell'ascensore deve:

- Chiamare il numero interno **2200** numero esterno **0744 9121**, comunicando il numero dell'impianto guasto.
- Tranquillizzare le persone intrappolate.

- 2** L'APC:

Ricevuto l'allarme (mediante sistema di remotizzazione o chiamata telefonica), comunicando il numero dell'impianto bloccato e precisando se occorre liberare delle persone intrappolate, chiama nell'ordine:

- Il personale specificamente formato per la messa a piano dell'ascensore al numero interno 8326 -8328.
- In caso di mancata risposta contatta il turnista reperibile al numero riportato nella rubrica del personale reperibile.
- ESEGUITO L'INTERVENTO DI SBLOCCO, SE L'INTERVENTO DI RIPRISTINO E' URGENTE (IMPIANTO ELEVATORE DI PRIMARIA NECESSITA'), IL TURNISTA PROVVEDE A CONTATTARE IL REPERIBILE DELLA DITTA DI MANUTENZIONE SPECIALISTICA.

L'Addetto al Posto di Chiamata provvederà, in ogni caso, a quanto previsto dalla procedura di emergenza sopra riportata.

L'addetto registra tutte le operazioni effettuate su apposito registro conservato presso il Centro di Gestione delle Emergenze.

- avverte il RE/VRE;

- 3** Il personale addetto alle manovre di messa al piano dell'ascensore si recano immediatamente sul posto con il compito di:

- liberare le persone intrappolate;
- procedere alla messa in sicurezza dell'impianto;
- riportare l'impianto alle normali condizioni di esercizio o provvedere al fine di ripristinare il

funzionamento dell'elevatore nel più breve tempo possibile predisponendo in tal caso le segnalazioni di “impianto fuori servizio”;

- In caso di impossibilità di intervento avverte la Squadra Antincendio ed Emergenza per richiedere l'ausilio del personale in turno;
- In caso di difficoltà di sblocco, avverte il Responsabile delle Emergenze (per il tramite dell'Addetto al Posto di Chiamata) ed attiva la chiamata ai VV.F

4 Il Responsabile dell'Emergenza, ove allertato, deve:

- raccogliere informazioni dagli intervenuti;
- verificare il buon esito dell'operazione di salvataggio, viceversa, ordinare la chiamata ai VVF

ALLAGAMENTI

ALLAGAMENTI	
1	Chiunque rilevi una perdita massiva da impianti idrici o un allagamento: • dirama l'allarme chiamando l'APC; • avverte il RE/VRE; • invita i visitatori presenti nell'area a lasciare la Struttura; • si mette a disposizione del RE/VRE.
2	L'APC: • chiama gli ADI e i reperibili di area tecnica, salvo diversa indicazione del RE/VRE; • chiama l'ASQE, segnalando telefonicamente il luogo dell'emergenza;
3	Il Responsabile delle Emergenze: • richiede agli ADI di verificare la necessità di interrompere l'erogazione dell'energia elettrica nell'area colpita, per l'interessamento di impianti o apparecchiature collegati alla rete elettrica; • coordina le azioni di primo intervento e ordina, se il caso lo richiede, l'evacuazione delle persone dai locali interessati; • verifica la riuscita delle operazioni di evacuazione; • autorizza il rientro del personale/utenti evacuati; • redige il rapporto di intervento.

4 Gli **ADI** devono:

- recarsi sul luogo dell'incidente per intercettare le eventuali perdite dagli impianti idrici;
- verificare lo stato degli impianti elettrici e delle apparecchiature presenti in relazione alla presenza di acqua, relazionando in merito al RE/VRE;
- interrompere se necessario su indicazione del RE/VRE l'erogazione dell'energia elettrica nella zona interessata;
- attivare, se possibile, i mezzi per allontanare l'acqua in dotazione
- All'eventuale arrivo dei VV.F., mettersi a disposizione del RE/VRE.

EVACUAZIONE IN CASO DI DANNI DA ACQUA (ALLAGAMENTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ROTTURA DI TUBAZIONI, ETC)

1 In caso di evacuazione è necessario:

- portarsi subito, dai piani bassi a quelli più alti, con divieto d'uso di ascensori;
- usare estrema cautela in presenza di apparati elettrici o prese di energia nelle immediate vicinanze della zona allagata;
- non cercare di attraversare ambienti interessati dall'acqua se non si conosce perfettamente il luogo, la profondità dell'acqua stessa e l'esistenza in zona di pozzetti, fosse e depressioni;
- non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque alluvionali, per non incorrere nel trascinarsi per la violenza delle stesse;
- attendere pazientemente l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta; salvo in casi estremamente critici, astenersi dallo spostare valori, documenti o oggetti delicati;
- evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche specialmente se interessati dalle acque alluvionali.

ATTI TERRORISTICI

EMERGENZA PER PRESENZA DI PSICOPATICO/MINACCIA ARMATA

- 1 Per questo tipo di emergenza non è prevista l'evacuazione, in generale i principi comportamentali possono essere riassunti come segue:
 - non abbandonare il proprio posto;
 - non affacciarsi alle finestre per curiosare;
 - restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta;
 - non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica;
 - non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dal soggetto;
 - mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute;
 - non deridere eventuali comportamenti squilibrati del folle;
 - eseguire qualsiasi azione/movimento con naturalezza e calma;
 - seguire alla lettera le istruzioni;
 - evitare azioni furtive/di fuga/ di reazione di difesa;
 - se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di polizia, porsi seduti o a terra e attendere ulteriori istruzioni dal responsabile di settore;
 - non cercare di intervenire direttamente per evitare possibili pericolose reazioni o ritorsioni.

SEGNALAZIONE DELLA POSSIBILE PRESENZA DI UN ORDIGNO:

- 1 L'APC che riceve la chiamata deve:
 - ascoltare, restare calmi, cercare di ottenere il massimo di informazioni tenendo il chiamante in linea il maggior tempo possibile;
 - informare immediatamente della situazione segnalata il RE o VRE.

ALLEGATO 5 – TRASFERIMENTO UTENTI IN CASO DI EVACUAZIONE
--

INDICAZIONI GENERALI

Qualora si verifichi l'evenienza di evacuare un piano o un'area gli utenti potranno essere trasferiti secondo le seguenti indicazioni:

- In **altra area ubicata sullo stesso piano** (evacuazione orizzontale);
- al **piano sottostante** (evacuazione verticale necessaria quando sullo stesso piano non risulta presente un'altra area o quando con l'evacuazione orizzontale non sono garantite le condizioni di sicurezza);
- al **piano sovrastante** (quando l'area in emergenza è ubicato ai piani interrati o seminterrati).

SISTEMI E MODALITA' DI ALLARME

I sistemi di allarme presenti ed utilizzabili sono:

- **I TELEFONI:** la rete telefonica è diffusa in tutta la struttura sanitaria e tramite essa è possibile in ogni momento lanciare l'allarme secondo le procedure di emergenza.
- **I RILEVATORI DI FUMO:** i rilevatori di fumo sono presenti in quasi tutti i locali del Piano terra del Presidio e fanno capo ad una centrale di raccolta allarme antincendio situata nell'ATRIO (RECEPTION) principale presso il PIANO TERRA.
- **PULSANTE DI EMERGENZA:** I pulsanti di emergenza sono presenti in ogni piano del Presidio, gli stessi fanno capo ad una centrale di raccolta allarme che è collocata presso l'ATRIO (RECEPTION) principale presso il PIANO TERRA.
- In considerazione della lunghezza dei percorsi, l'allarme potrà essere diffuso direttamente **A VOCE**.

I LUOGHI DI RADUNO SICURI

EVACUAZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE PROGRESSIVA

In attesa del completamento delle opere di prevenzione incendi, è considerato luogo di raduno sicuro (per il tempo nel quale si ritiene al riparo dagli effetti dell'incendio), il piano ubicato al piano sottostante o sovrastante o un'area compartimentata.

EVACUAZIONE TOTALE

Il personale, dopo aver provveduto al trasferimento degli utenti, abbandona il presidio allontanandosi dallo stesso per raggiungere un'area idonea a consentire un movimento ordinato detta **“LUOGO DI RADUNO SICURO”**.

Sono previsti come luoghi di raduno sicuri i **PUNTI DI RACCOLTA** individuati nelle rispettive aree esterne antistanti gli accessi principali, sufficientemente distanti dalla struttura per non ostacolare le operazioni degli eventuali mezzi di soccorso (*vedi allegato N.9 “Planimetria”*).

ALLEGATO 6 – COMUNICAZIONI TELEFONICHE IN EMERGENZA

COMUNICAZIONI TELEFONICHE IN EMERGENZA

Si riportano di seguito i recapiti telefonici dei servizi interni di emergenza:

CENTRALINO n. di Emrgenza	Numero dall'interno 2200 (il centralino è operativo dalle 07:00 alle 19:00) Numero dall'esterno 0744 - 91218 il centralino è operativo dalle 07:00 alle 19:00) Dopo le 19:00 tutte le chiamate vengono fatte deviare al n. di emergenza di Rieti 8571 . Dopo le 19:00 è possibile contattare dall'esterno la guardia giurata al n. 3316687452
DIREZIONE TECNICA	9779
DIRIGENTE SAPS	8001
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE <i>IL SERVIZIO SPP E' ATTIVATO TRAMITE REPERIBILITA' H 24 DAL CENTRALINO - PORTINERIA</i>	RESPONSABILE DOTT.SSA ANTONELLA MARTINI 366 - 3417157

RECAPITI TELEFONICI DEI SERVIZI ESTERNI DI EMERGENZA

SERVIZIO	N °TELEFONO
NUE - NUMERO UNICO EMERGENZE	112
PROTEZIONE CIVILE "LAZIO"	803 555

SISTEMI DI COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO

TIPO	NUMERO TEL. DALL'ESTERNO	NUMERO TEL. DALL'INTERNO
CENTRALINO PORTINERIA n. Emergenza	0744/912247	Numero interno: 2200 - Operativo dalle 07:00 alle 19:00, dopodiché le chiamate verranno deviate al n. di emergenza 8571

PRESIDI OSPEDALIERI PIU' VICINI

PRESIDIO	N. TELEFONO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIETI	Centralino 0476/2781
OSPEDALE "S. MARIA" DI TERNI	Centralino 0744/2051
OSPEDALE "S. SALVATORE" L'AQUILA	Centralino 0862/3681
OSPEDALE "S. ANDREA" DI ROMA	Centralino 06/33771



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**ASL
RIETI**

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI -
Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 7 – FORMAZIONE E INFORMAZIONE

TIPOLOGIA INCONTRO	LUOGO	DATA

ALLEGATO 8 – ESEMPIO RAPPORTO D'INTERVENTO

**SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA
SQUADRA DI EMERGENZA DURANTE L'INTERVENTO**

CASA DELLA SALUTE - MAGLIANO SABINA

**RAPPORTO DI INTERVENTO PER PRINCIPIO DI INCENDIO
REDATTO DA**

Data _____

FIRMA

Luogo dell'intervento: _____

Data dell'evento: _____

Nome e cognome dell'operatore: _____

Qualifica _____ U.O. di appartenenza: _____

Chi ha effettuato la segnalazione? (nome e cognome) _____

Vi sono stati problemi a recarsi sul luogo dell'evento? ☐ SI ☐ NO

Se SI quali _____

Quanti addetti sono intervenuti? _____

Se SI indicare l'area interessata _____

Vi sono stati problemi nell'ottenere la sostituzione? ☐ SI ☐ NO

Se SI indicare quali _____

Era disponibile l'equipaggiamento di emergenza? ☐ SI ☐ NO

Eventuali note in merito _____

Erano disponibili i mezzi di estinzione? ☐ SI ☐ NO

Quale mezzo di estinzione è stato usato? ☐ POLVERE ☐ CO2 ☐ IDRANTE

E' stato necessario evacuare ☐ UNA STANZA? ☐ IL REPARTO?

E' stato necessario l'intervento dei VVF? ☐ SI ☐ NO

Quali prodotti o materiali sono stati interessati dall'evento?

NOTA: il coordinatore della Squadra di Emergenza dovrà allegare una breve relazione sull'accaduto e inviarla al Servizio Prevenzione e Protezione.

ALLEGATO 9 – <i>PLANIMETRIE</i>


EMERGENZA
ISTRUZIONI OPERATIVE DA ESEGUIRE
IN CASO DI EMERGENZA

Quando l'allarme si attiva, si deve lasciare immediatamente la propria postazione e recarsi al punto di raccolta, seguendo le indicazioni dei segretari e delle forze dell'ordine.

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NUMERO VERDE 112

NORME COMPORTAMENTALI RIFLESSO IN
CASO DI EMERGENZA

per il personale, gli utenti e i visitatori

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare ascensori, montacarichi e montastighe (ove presenti).

2. Il personale, gli utenti, i visitatori e le persone con disabilità presenti devono partire al richiamo, al segnale di evacuazione, attraverso le scale e il percorso di uscita, senza usare le scale e il percorso di uscita, indicato nella apposita planimetria.

3. Precedere senza indugio, in modo ordinato, senza panica, senza correre, e senza mai tornare indietro.

4. Durante l'evacuazione, non trasportare oggetti ingombranti.



5. Durante l'evacuazione, non abbandonare nulla lungo il percorso di uscita.

6. Seguire le indicazioni del personale.

7. Le persone non autorizzate non possono accedere all'edificio.

8. Non fumare e non bere.

9. Non utilizzare telefoni cellulari, se non per la prevenzione e l'assistenza dei Vigili del Fuoco o delle altre forze dell'ordine intervenute.

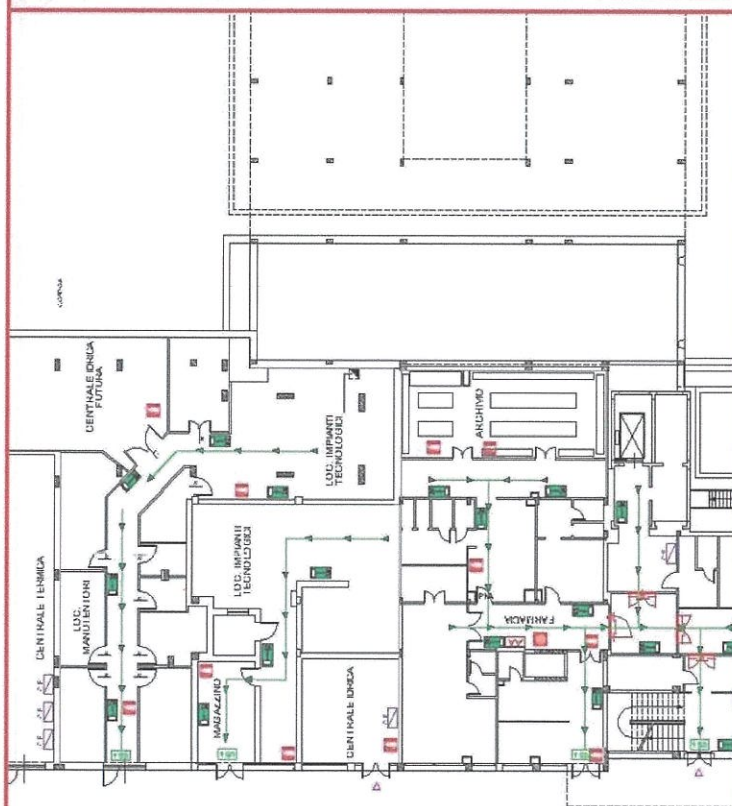
PUNTO DI RACCOLTA

Piano Primo
Seminterrito
CORPO A


Voi siete qui




PLANIMETRIA GENERALE EDIFICIO
LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA


Estintore
Idrante
Porte REI
Pannello
ufficio di
allarme



Quadro elettrico
Sirena di allarme
Pulsante di emergenza
Centralina allarme
incendio



Segnaletica di esodo
Uscita d'emergenza
Percorso di uscita
Cassetta di primo
soccorso



EMERGENZA

**ISTRUZIONI OPERATIVE DA ESEGUIRE
IN CASO DI EMERGENZA**

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



VVF Numero Verde 800 20 11 16 **tel. 116**
SOLADRA D'EMERGENZA

- 5 5 5 5 5 5

INFORME COMPORTAMENTALI PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA

per il personale, gli utenti e visitatori

1. È stato emesso l'ordine di cattura preventiva per motivi di ordine e sicurezza pubblica e di moralizzazione degli enti pubblici.
2. Il personale, già presente, viene portato in persona al luogo dell'arresto, dove viene informato che si tratta di un'attività di polizia, che non è né la scuola né l'esercizio di un'attività, che non è né la scuola né l'esercizio di un'attività.
3. Il personale di custodia, indicato nella richiesta di cattura, viene informato che si tratta di un'attività di polizia, che non è né la scuola né l'esercizio di un'attività.
4. Prescinde senza indugio, in modo ordinato, senza pretese, senza violenza, e senza mai essere perseguitato, senza mai essere perseguitato, senza mai essere perseguitato.
5. Dopo aver ricevuto le informazioni, si procede a interrogare il personale, con l'assistenza di un interprete e di un interprete.
6. Durante l'interrogatorio, non si abbandona mai il luogo.
7. Le vie di uscita sono indicate.
8. Le vie di uscita sono indicate.
9. Le vie di uscita sono indicate.
10. Le vie di uscita sono indicate.
11. Le vie di uscita sono indicate.
12. Le vie di uscita sono indicate.
13. Le vie di uscita sono indicate.
14. Le vie di uscita sono indicate.
15. Le vie di uscita sono indicate.
16. Le vie di uscita sono indicate.
17. Le vie di uscita sono indicate.
18. Le vie di uscita sono indicate.
19. Le vie di uscita sono indicate.
20. Le vie di uscita sono indicate.
21. Le vie di uscita sono indicate.
22. Le vie di uscita sono indicate.
23. Le vie di uscita sono indicate.
24. Le vie di uscita sono indicate.
25. Le vie di uscita sono indicate.
26. Le vie di uscita sono indicate.
27. Le vie di uscita sono indicate.
28. Le vie di uscita sono indicate.
29. Le vie di uscita sono indicate.
30. Le vie di uscita sono indicate.
31. Le vie di uscita sono indicate.
32. Le vie di uscita sono indicate.
33. Le vie di uscita sono indicate.
34. Le vie di uscita sono indicate.
35. Le vie di uscita sono indicate.
36. Le vie di uscita sono indicate.
37. Le vie di uscita sono indicate.
38. Le vie di uscita sono indicate.
39. Le vie di uscita sono indicate.
40. Le vie di uscita sono indicate.
41. Le vie di uscita sono indicate.
42. Le vie di uscita sono indicate.
43. Le vie di uscita sono indicate.
44. Le vie di uscita sono indicate.
45. Le vie di uscita sono indicate.
46. Le vie di uscita sono indicate.
47. Le vie di uscita sono indicate.
48. Le vie di uscita sono indicate.
49. Le vie di uscita sono indicate.
50. Le vie di uscita sono indicate.
51. Le vie di uscita sono indicate.
52. Le vie di uscita sono indicate.
53. Le vie di uscita sono indicate.
54. Le vie di uscita sono indicate.
55. Le vie di uscita sono indicate.
56. Le vie di uscita sono indicate.
57. Le vie di uscita sono indicate.
58. Le vie di uscita sono indicate.
59. Le vie di uscita sono indicate.
60. Le vie di uscita sono indicate.
61. Le vie di uscita sono indicate.
62. Le vie di uscita sono indicate.
63. Le vie di uscita sono indicate.
64. Le vie di uscita sono indicate.
65. Le vie di uscita sono indicate.
66. Le vie di uscita sono indicate.
67. Le vie di uscita sono indicate.
68. Le vie di uscita sono indicate.
69. Le vie di uscita sono indicate.
70. Le vie di uscita sono indicate.
71. Le vie di uscita sono indicate.
72. Le vie di uscita sono indicate.
73. Le vie di uscita sono indicate.
74. Le vie di uscita sono indicate.
75. Le vie di uscita sono indicate.
76. Le vie di uscita sono indicate.
77. Le vie di uscita sono indicate.
78. Le vie di uscita sono indicate.
79. Le vie di uscita sono indicate.
80. Le vie di uscita sono indicate.
81. Le vie di uscita sono indicate.
82. Le vie di uscita sono indicate.
83. Le vie di uscita sono indicate.
84. Le vie di uscita sono indicate.
85. Le vie di uscita sono indicate.
86. Le vie di uscita sono indicate.
87. Le vie di uscita sono indicate.
88. Le vie di uscita sono indicate.
89. Le vie di uscita sono indicate.
90. Le vie di uscita sono indicate.
91. Le vie di uscita sono indicate.
92. Le vie di uscita sono indicate.
93. Le vie di uscita sono indicate.
94. Le vie di uscita sono indicate.
95. Le vie di uscita sono indicate.
96. Le vie di uscita sono indicate.
97. Le vie di uscita sono indicate.
98. Le vie di uscita sono indicate.
99. Le vie di uscita sono indicate.
100. Le vie di uscita sono indicate.

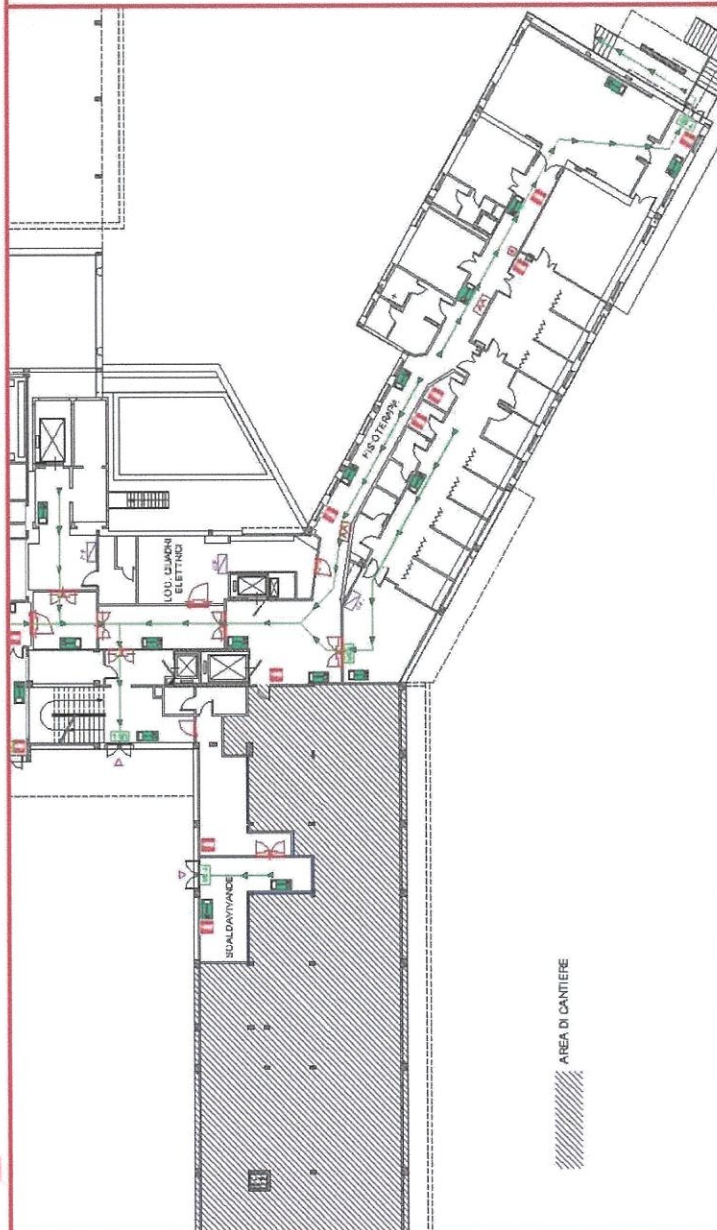

PUNTO DI RACCOLTA



PLANIMETRIA GENERALE EDIFICIO
LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA

Piano Primo
Seminterrato
CORPO B-C

Vol

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Segnaletica di esodo | Quadro elettrico | Estintore |
| Uscita d'emergenza | Sirena di allarme | Idriante |
| USC | | |
| Percorso di uscita | Pulsante di emergenza | Porte REI |
| ↑ | | |
| Cassetta di primo soccorso | Centralina allarme incendio | Pannello ufficio di allarme |
| + | | |

**ISTRUZIONI OPERATIVE DA ESEGUIRE
IN CASO DI EMERGENZA**



C'è qualcosa di più importante che il ruolo di
 collaboratore tra le compagnie dove dare
 la prima impressione? **James Jackson**
VVF www.vvf.it **Volontari VVF** Volontari VVF **Vol 115**
SOLAIA D'EMERGENZA

၆၆ ၆၆ ၆၆ ၆၆ ၆၆ ၆၆

INFORME COMPORTAMENTALI PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA

Il Personale, gli Usanze (Visti)

6. È utile mettere ordine di utilizzo secondo le caratteristiche e le modalità degli usi previsti.
7. Il personale, gli utenti, i visitatori e la persona o varie figure presenti davanti a una porta di ingresso o all'ingresso di un edificio, un centro socio o al centro di un ospedale, un'aula o nella scuola e al piano di un hotel, indicano con la mano la posizione della porta.
8. Presindicare senza indagarli. In modo adusto, con la mano destra, a terra, con le mani una sopra l'altra, con le dita allungate.
9. Durante l'uscita, non le mani e le spalle e i raggi.
10. Ingonfiarsi.
11. Durante l'uscita, non abbandonare le mani lungo le vie o i percorsi di uscita.
12. Seguire le indicazioni del personale.
13. Le persone nei sottoboschi di entrata.
14. Conoscere il personale fino al punto di uscita, con il personale in un quarto di edificio, in un'aula, in un centro di accoglienza.
15. Non parlare mai di edifici, se non a persona in un'aula, in un centro di accoglienza.
16. Non parlare mai di edifici, se non a persona in un'aula, in un centro di accoglienza.

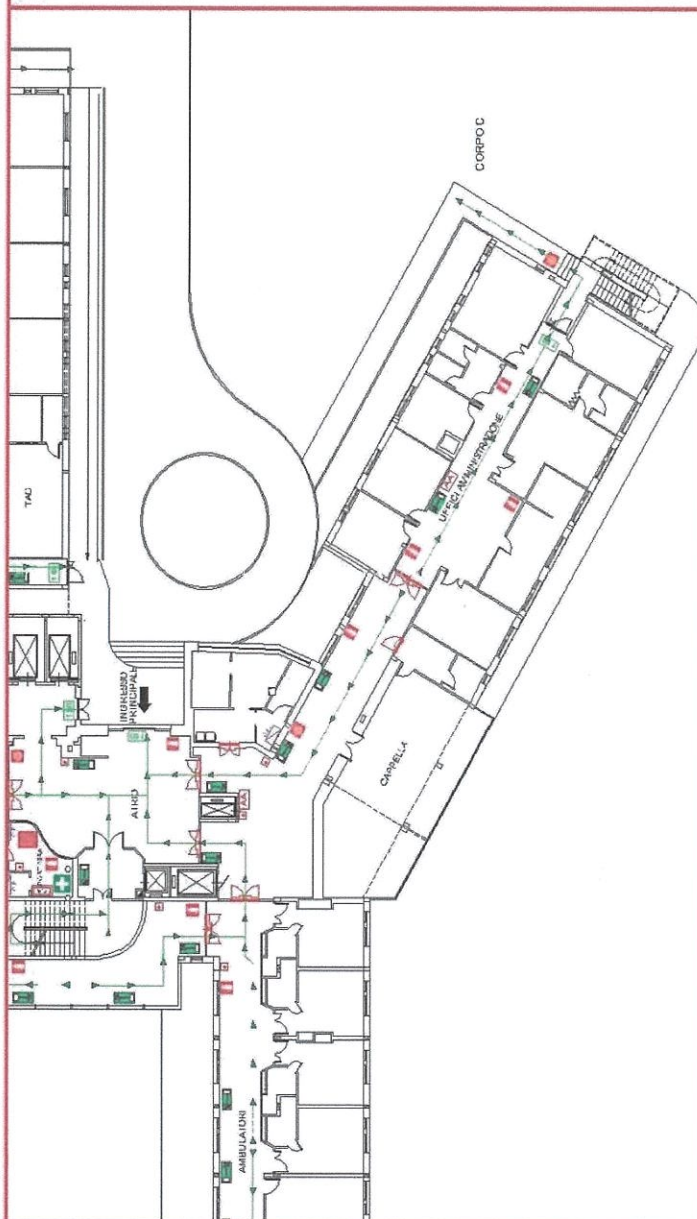

PUNTO DI RACCOLTA



PLANIMETRIA GENERALE EDIFICIO
LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA

Piano Terra
CORPO C

									
Segnalatica di esodo	Uscita d'emergenza	Percorso di uscita	Cassetta di primo soccorso	Quadro elettrico	Sirena di allarme	Pulsante di emergenza	Centralina allarme	Incendio	Estintore

**ISTRUZIONI OPERATIVE DA ESEGUIRE
IN CASO DI EMERGENZA**

C'è un'idea di un'organizzazione di studio
 che si fa la parte del leone, una sorta di
 "cervello" che si occupa di tutto.
 VVF



CLADRA D. EVERCENZA

-

ABUSI COMPORTAMENTALI PER LESODI IN CASO DI EMERGENZA

... il secondo, di uno (Vittorio)

- [illegible]

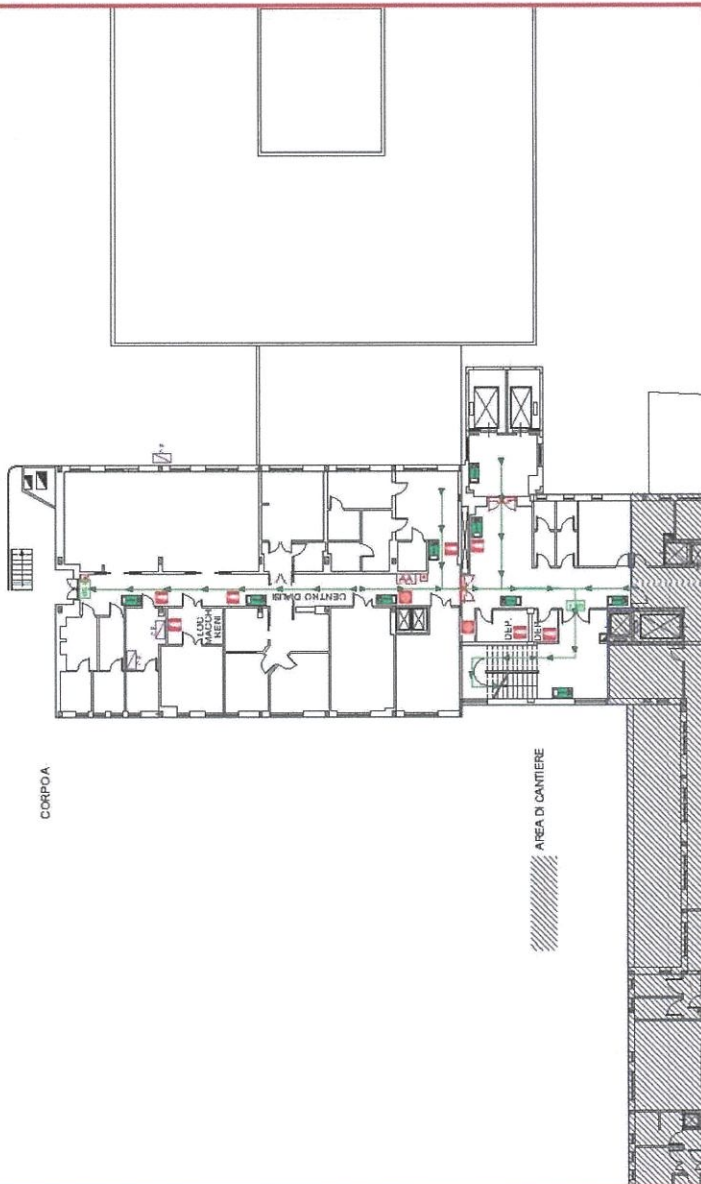

PUNTO DI RACCOLTA



Piano Primo
CORPO A



PLANIMETRIA GENERALE EDIFICIO
LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA

	Segnalitica di esodo		Estintore
	Uscita d'emergenza		Idrante
	Percorso di uscita		Porte REI
	Cassetta di primo soccorso		Pannello ottico di allarme



EMERGENZA

IN CASO DI EMERGENZA
 "E' un po' tardi" mi ha risposto il
 soccorritore. La mia compagna stava
 a terra, in agonia, non reagiva.

WVF WOMAN VIOLENCE FIGHTING **10115**
 SCLADIA D'EMERGENZA

ABNORME COMPORTAMENTALI PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA

- [illegible]

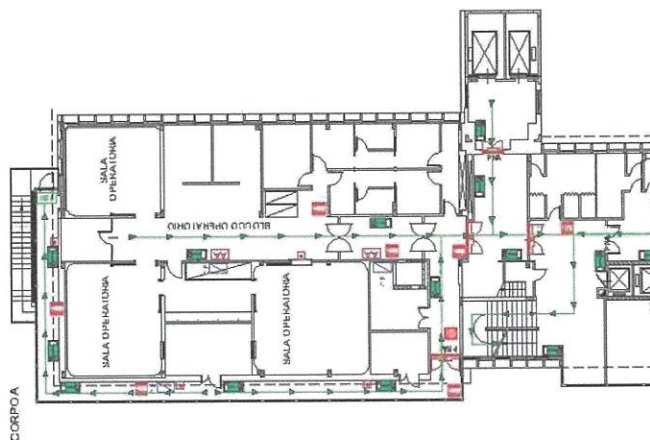

PUNTO DI RACCOLTA



PLANIMETRIA GENERALE EDIFICIO
LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI FACCOLTA



CORPO A

Voi siete qui

Piano Terzo
CORPO B-C

ALLEGATO 10 – <i>ELENCO DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA E AL SERVIZIO ANTINCENDIO</i>

ELENCO DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA E AL SERVIZIO ANTINCENDIO
--

STRUTTURA: CASA DELLA SALUTE - MAGLIANO SABINA
--

1. MIGLIACCI MARIA POMPEI
2. BORIONI M. ROSARIA
3. DE ANGELIS CRISTINA
4. GATTI DOMENICO
5. LIBERATI GIULIANA
6. MARZOLI CINZIA
7. MILONE ALESSIA
8. ROCCONI DANIELA
9. SORDI RITA
10. GRANELLI GUIDO
11. SELLI SERENA
12. SCALABRINI DAVID

ALLEGATO 11 – <i>PROCEDURA PER L'EVACUAZIONE DELLE PERSONE DISABILI</i>

PROCEDURA PER L'EVACUAZIONE DELLE PERSONE DISABILI

La presente procedura fornisce semplici indicazioni per il soccorso e l'evacuazione delle **persone disabili** in situazioni di emergenza.

Nasce per supportare l'azione di chi porta aiuto, mettendolo in guardia sugli errori da evitare e suggerire il modo più corretto per intervenire.

L'evenienza di *trasportare* o semplicemente *assistere* disabili in caso d'incendio o altro tipo di emergenza richiede metodiche e comportamenti specifici ed appropriati da parte dei soccorritori.

La possibile presenza di persone disabili in azienda, può essere data da colleghi di lavoro o da persone presenti occasionalmente (studenti tirocinanti, visitatori, ecc.) ovvero lavoratori e gli studenti che, anche per periodi brevi, si trovano in uno stato di invalidità anche parziale (es. donne in stato di gravidanza, persone con arti fratturati, ecc.).

Sarà cura delle persone che si trovano nelle condizioni appena citate di avvertire i colleghi *Addetti Antincendio* per segnalare la propria situazione; tale segnalazione permette agli *Addetti* stessi di poter meglio intervenire e di poter meglio gestire la situazione di emergenza.

Si deve, inoltre, ricordare che **una persona non identificabile come disabile** in condizioni ambientali normali, **se coinvolta in una situazione di crisi** potrebbe non essere in grado di rispondere correttamente, adottando, di fatto, comportamenti tali da configurarsi come **condizioni transitorie di disabilità**.

Affinché un "soccorritore" possa dare un aiuto concreto è necessario che

- ✓ **sia in grado di comprendere i bisogni della persona da aiutare**, anche in funzione del tipo di disabilità che questa presenta e che
- ✓ **sia in grado di comunicare un primo e rassicurante messaggio in cui siano specificate le azioni basilari da intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte di pericolo**.

Gli elementi che possono determinare le criticità in questa fase dipendono fondamentalmente:

1. dalle **barriere architettoniche** presenti nella struttura edilizia (scale, gradini, passaggi stretti, barriere percettive, ecc.) che limitano o annullano la possibilità di raggiungere un luogo sicuro in modo autonomo;
2. dalla **mancanza di conoscenze appropriate** da parte dei soccorritori e degli *Addetti Antincendio*, **sulle modalità di percezione, orientamento e fruizione degli spazi da parte di questo tipo di persone**.

Queste condizioni si possono verificare contemporaneamente e, pertanto, vanno affrontate e risolte insieme:

1. alla prima va contrapposta una corretta **pianificazione degli interventi** da apportare -nel tempo- all'edificio,
2. la seconda si affronta predisponendo **misure gestionali opportune e formando/addestrando in modo specifico il personale incaricato**.

MISURE DA ATTUARSI PRIMA DEL VERIFICARSI DELL'EMERGENZA

Il primo passo da compiere è quello di **individuare**, sia attraverso la conoscenza dell'ambiente di lavoro che durante l'effettuazione delle prove di evacuazione periodiche, le **difficoltà di carattere motorio, sensoriale o cognitivo che l'ambiente può determinare**.

Gli elementi che possono determinare le criticità in questa fase dipendono fondamentalmente:

dagli **ostacoli di tipo edilizio** presenti nell'ambiente,

quali ad esempio:

- la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;
- la non linearità dei percorsi;
- la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso;
- la lunghezza eccessiva dei percorsi;
- la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita;

dagli **ostacoli di tipo impiantistico o gestionale**,

quali ad esempio:

- presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che non sono dotate di ritardo nella chiusura (sistema che consentirebbe un utilizzo più agevole da parte di persone che necessitano di tempi più lunghi per l'attraversamento delle porte stesse);
- organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento degli utenti;
- mancanza di misure alternative all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita.

MISURE DA ATTUARSI AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DELL'EMERGENZA

I criteri generali da seguire nell'evacuazione delle persone disabili sono i seguenti:

- ✓ attendere lo sfollamento delle altre persone;
- ✓ accompagnare, o far accompagnare, le persone con capacità motorie o sensoriali ridotte all'esterno dell'edificio;
se non è possibile raggiungere l'esterno dell'edificio
- ✓ provvedere al trasporto del disabile fino ad un luogo idoneo, possibilmente dotato di finestra, in attesa dei soccorsi (infatti, se nell'edificio non sono presenti spazi calmi¹, né adeguata compartimentazione degli ambienti, nell'eventualità che le scale siano inaccessibili e impraticabili si dovrà trovare/individuare un luogo sufficientemente lontano dal focolaio d'incendio e dotato di finestra accessibile dall'esterno dove attendere l'arrivo dei soccorsi).
- ✓ segnalare al Centralino di Emergenza o ad un altro Addetto Antincendio l'avvenuta
- ✓ evacuazione del disabile o l'impossibilità di effettuarla.

Si ricorda che è importante impartire **ordini chiari, precisi e con tono di voce deciso**.

Scelta delle misure da adottare

La scelta delle misure da adottare è diversa -a seconda - della disabilità:

1) Disabili motori:

scegliere un percorso di evacuazione accessibile (privo di ostacoli, gradini, etc.) e fornire assistenza nel percorrerlo.

2) Disabili sensoriali:

Uditivi:

facilitare la comunicazione (lettura labiale, frasi brevi, frasi scritte);

Visivi:

manifestare la propria presenza, definire il pericolo, definire le azioni, guidarli in luogo sicuro.

3) Disabili cognitivi:

assicurarsi della percezione del pericolo, fornire istruzioni semplici.

I dirigenti delegati e i preposti che stanno svolgendo attività lavorativa nelle strutture, negli ambulatori e negli uffici, allertati dalla squadra di emergenza, o dal sistema di allarme presente nella struttura (ottico - acustico; megafoni; vocale, etc.) provvedono a far uscire lavoratori e utenza e a condurli in un luogo sicuro ("punto di raccolta").

¹ Definizione di **spazio calmo**: luogo sicuro statico, contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa di soccorsi.

 ASL RIETI	PROCEDURA EVACUAZIONE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI	 REGIONE LAZIO
--	--	--

1) Disabilità motoria:

La movimentazione di un disabile motorio dipende fundamentalmente dal grado di collaborazione che questo può fornire.

Per effettuare un'azione che garantisca il corretto espletamento della prestazione richiesta e che, nel contempo, salvaguardi l'integrità fisica del soccorritore, è necessario:

- **individuare** in ogni persona **tutte le possibilità di collaborazione**;
- **essere in grado di posizionare le mani in punti di presa specifici**, per consentire il trasferimento della persona in modo sicuro;
- **assumere posture di lavoro corrette**, che salvaguardino la salute del soccorritore;
- essere in grado di **interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la collaborazione necessaria**.

Tecniche di assistenza a persone con disabilità motoria

La movimentazione di un disabile motorio dipende fundamentalmente dal grado di collaborazione che questo può fornire, secondo le due seguenti tipologie di azioni:

Sollevamenti, ovvero spostamenti di tutto il peso del corpo della persona da soccorrere;

Spostamenti, ovvero spostamenti di parti del corpo della persona.

In particolare, le prime riguardano le persone che sono totalmente incapaci di collaborare dal punto di vista motorio (o con patologie di carattere psichico talmente gravi da comportare una totale inabilità motoria) e che non possono agevolare la movimentazione con le residue capacità di movimento disponibili.

Pertanto, per effettuare un'azione che garantisca il corretto espletamento della prestazione richiesta, e che, nel contempo, salvaguardi l'integrità fisica del soccorritore, è necessario:

1. individuare in ogni persona tutte le possibilità di collaborazione;
2. essere in grado di posizionare le mani in punti di presa specifici, per consentire il trasferimento della persona in modo sicuro ed in particolare, queste riguardano le persone che sono totalmente incapaci di collaborare dal punto di vista motorio (o con patologie di carattere psichico talmente gravi da comportare una totale inabilità motoria) e che non possono agevolare la movimentazione con le residue capacità di movimento disponibili.
3. assumere posizioni di lavoro corrette, che salvaguardino la schiena dei soccorritori;
4. essere in grado di interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la collaborazione necessaria.

a) Collaborazione del disabile

È bene tentare di coinvolgere sempre la persona da soccorrere nello spostamento, incoraggiandola ad una collaborazione attiva, seppur nei limiti delle sue abilità.

Ovviamente tale sollecitazione deve essere rivolta alle risorse fisiche disponibili, più che a quelle perdute; in questo caso l'obiettivo da raggiungere è duplice: incentivare la persona con disabilità a superare i propri limiti, cercando di infonderle fiducia nel superamento della situazione transitoria e proponendo una partecipazione attiva a tutte le operazioni che la riguardano; facilitare il lavoro del soccorritore attraverso il meccanismo della collaborazione, facendo risparmiare sforzi eccessivi e talvolta infruttuosi.

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL RIETI	PROCEDURA EVACUAZIONE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI	 REGIONE LAZIO
--	--	--

In generale è bene non interferire con persone che, pur utilizzando ausili motori quali, ad esempio, una grucciona o un bastone, sono capaci di muoversi in piena autonomia e palesemente dimostrano di sapersi spostare da sole. In queste circostanze un valido contributo può essere fornito semplicemente dando la propria disponibilità ad accompagnare la persona fino ad un luogo sicuro. Se nella fase di evacuazione dovesse determinarsi un notevole flusso di persone che possa travolgere quella che si sta muovendo con la grucciona o il bastone o creare difficoltà di movimento, è possibile difendere quest'ultima utilizzando il proprio corpo come uno scudo per impedire che sia messa in difficoltà.

Le persone che utilizzano sedie a ruote, molte volte possono muoversi autonomamente fino ai punti dov'è necessario affrontare dislivelli, quando sarà necessario fornire l'assistenza necessaria per il loro superamento.

In tale circostanza il ruolo del soccorritore può consistere in un affiancamento, dichiarando la disponibilità a collaborare, senza peraltro imporre la propria presenza; in ogni caso il soccorritore dovrà assicurare che la persona giunga in un luogo sicuro, ovvero che abbia completato l'esodo. Da quanto appena esposto risulta evidente la necessità che il soccorritore concordi preventivamente con la persona da aiutare le modalità di trasporto ed evacuazione della stessa.

b) Punti di presa specifici

Per effettuare un trasporto è necessario evitare di sottoporre a trazione le strutture articolari, che potrebbe determinare conseguenze nocive, e prevenire puntuali e dolorose compressioni digitali appoggiando tutta la mano per ripartire omogeneamente la sollecitazione ed offrire una migliore presa globale.

In tali circostanze sono da preferire i seguenti punti di presa:

- il cingolo scapolare (complesso articolare della spalla);
- il cingolo pelvico (complesso articolare di bacino ed anche);
- il più vicino possibile al tronco.

È inoltre importante richiamare l'attenzione sull'uso della cosiddetta "presa crociata", che rispetto alle altre tecniche è da preferire sia per la sicurezza nella presa che per il benessere del soccorritore (ne salvaguarda la schiena). In tale presa (Figura 1), il soccorritore:

- posiziona le braccia del paziente davanti al tronco, flettendogli i gomiti e incrociando gli avambracci;
- entra con la mano sotto la scapola e prosegue fino ad arrivare all'avambraccio, che afferra in prossimità del gomito;
- tira verso l'alto l'intero complesso braccio-spalla della persona da soccorrere, sollevando in questo modo tutto il tronco dello stesso.



Figura 1
Figura 2

Nel caso di un solo soccorritore l'operazione viene effettuata dopo essersi posizionato alle spalle della persona da soccorrere; in questo caso la tecnica di presa permette anche di contenere il movimento delle braccia che, utilizzando altre tecniche, potrebbero arrecare disturbo al trasporto (Figura 2).

Qualora i soccorritori siano due, gli stessi si posizioneranno a fianco della persona a cui è diretto l'intervento stesso (Figura 3).



Figura 3

La tecnica identificata come "trasporto del pompiere" o "trasporto alla spalla", in cui il soccorritore dispone sulle proprie spalle la persona da soccorrere, può determinare una eccessiva pressione sul torace e sul ventre con possibilità di traumi nel trasportato; in tal senso risulta sconsigliata anche per il trasporto

di una persona con disabilità temporanea.

c) Posizioni di lavoro corrette

Per conservare l'integrità fisica del soccorritore è necessario utilizzare le leve di forza più vantaggiose, con l'obiettivo di economizzare lo sforzo muscolare e prevenire particolari patologie a carico della schiena.

Per prevenire tali circostanze è necessario seguire alcune semplici regole generali:

- *posizionarsi il più vicino possibile alla persona da soccorrere;*
- *flettere le ginocchia, non la schiena;*
- *allargare la base di appoggio al suolo divaricando le gambe;*
- *sfruttare il peso del proprio corpo come contrappeso, riducendo lo sforzo muscolare attivo.*

d) Offerta di collaborazione

In generale è bene non interferire con persone che, pur utilizzando ausili motori quali, ad esempio, una grucciona o un bastone, sono capaci di muoversi in piena autonomia e palesemente dimostrano di sapersi spostare da sole.

In queste circostanze un valido contributo può essere fornito semplicemente dando la propria disponibilità ad accompagnare la persona fino ad un luogo sicuro.

Se nella fase di evacuazione dovesse determinarsi un notevole flusso di persone che possa travolgere quella che si sta muovendo con la grucciona o il bastone o creare difficoltà di movimento, è possibile difenderlo quest'ultima utilizzando il proprio corpo come uno scudo per impedire che sia messa in difficoltà.

Le persone che utilizzano sedie a ruote, molte volte possono muoversi autonomamente fino ai punti dov'è necessario affrontare dislivelli, quando sarà necessario fornire l'assistenza necessaria per il loro superamento.

In tale circostanza il ruolo del soccorritore può consistere in un affiancamento, dichiarando la disponibilità a collaborare, senza peraltro imporre la propria presenza; in ogni caso il soccorritore dovrà assicurare che la persona giunga in un luogo sicuro, ovvero che abbia completato l'esodo.

Da quanto appena esposto risulta evidente la necessità che il soccorritore concordi preventivamente con la persona da aiutare le modalità di trasporto ed evacuazione della stessa.

TECNICHE DI TRASPORTO

1) Trasporto da parte di una persona

Il sollevamento in braccio (*Figure 4 e 5*) è il metodo preferito da impiegare per il trasporto di una persona quando non ha forza nelle gambe, ma è pur sempre collaborante.

È questo un trasporto sicuro se il trasportato pesa molto meno di chi la trasporta.

In quest'ultima circostanza è necessario far collaborare il trasportato, invitandolo a porre il braccio attorno al collo del soccorritore, in modo da alleggerire il peso scaricato sulle braccia.



Figura 4



Figura 5

2) Trasporto con due persone

È questa una tecnica che può ritenersi valida nel caso sia necessario movimentare una persona che non può utilizzare gli arti inferiori (*Figure 6-7-8*), ma che in ogni caso è collaborante:

Figura 6



Figura 7



- due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare;
- ne afferrano le braccia e le avvolgono attorno alle loro spalle;
- afferrano l'avambraccio del partner;
- uniscono le braccia sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il polso del partner;
- entrambe le persone devono piegarsi verso l'interno vicino al trasportato e sollevarlo coordinando tra loro le azioni di sollevamento in modo da non far gravare in modo asimmetrico il carico su uno dei soccorritori;

- dopo aver sollevato la persona da soccorrere e cominciato il movimento di trasporto è necessario effettuare una leggera pressione sulla parte superiore del corpo del trasportato in modo che lo stesso si mantenga il più verticale possibile sgravando, in tal modo, parte del peso dalle braccia dei soccorritori.

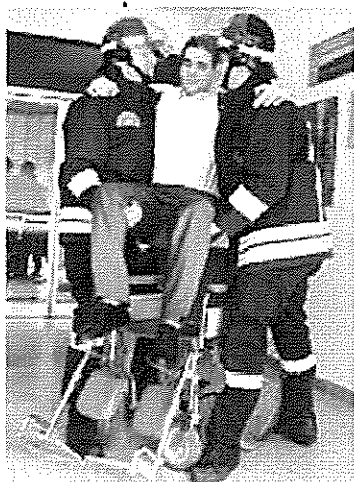


Figura 8

Il vantaggio di questa tecnica di trasporto è che i due partner soccorritori possono supportare con pratica e coordinamento una persona, il cui peso è lo stesso od anche superiore a quello del singolo trasportatore.

Lo svantaggio si può manifestare affrontando un percorso, in salita o discesa, sulle scale; in tal caso la larghezza delle tre persone così disposte potrebbe superare la larghezza minima delle scale stesse, imponendo disposizioni reciproche tali da indurre difficoltà nel movimento.

Un'altra controindicazione di questa tecnica si manifesta nel caso di persone che non hanno un buon controllo del capo e/o non sono collaboranti; in caso la tecnica da utilizzare, che peraltro permette di sostenere bene il capo, è quella descritta come "presa crociata".

3) Trasporto a due in percorsi stretti

Talvolta il passaggio da attraversare è talmente stretto che due persone affiancate non possono passare, in tal caso si raccomanda la tecnica di trasporto illustrata nella *Figura 9*.

Il soccorritore posteriore avrà attuato una presa crociata, mentre quello anteriore sosterrà la persona tra il ginocchio ed i glutei.

È comunque una tecnica da attuare con molta prudenza, in quanto il capo reclinato può creare difficoltà respiratorie, infatti la parziale occlusione delle vie aeree determina una

 ASL RIETI	PROCEDURA EVACUAZIONE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI	 REGIONE LAZIO
--	--	--

posizione critica del trasportato.
È bene, quindi, utilizzare questo trasporto solo
limitatamente ai passaggi critici.



Figura 9

4) Trasporto a strisciamento

Nel caso in cui il soccorritore disponga di poche forze residue (*Figura 10*), la tecnica del trasporto per strisciamento gli permette di scaricare sul pavimento gran parte del peso del trasportato. A questa condizione va aggiunto l'indubbio vantaggio di poter attraversare anche passaggi assai stretti e bassi.



Figura 10

5) Assistenza di una persona in sedia a ruote nello scendere le scale

Nel caso in cui il soccorso preveda la discesa di scale (*Figura 11*), il soccorritore deve porsi dietro alla carrozzella ed afferrare le due impugnature di spinta, dovrà quindi piegare la sedia a ruote stessa all'indietro di circa 45° (in modo tale che l'intero peso cada sulla ruota della sedia a ruote)

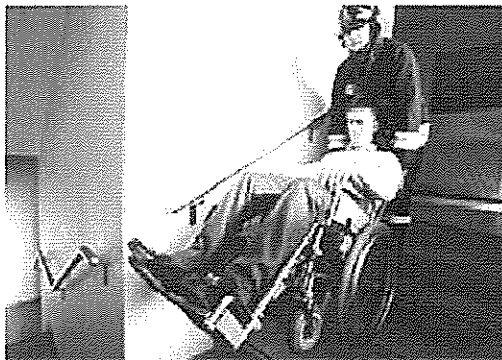


Figura 11

fino a bilanciarla e cominciare a scendere guardando in avanti. Il soccorritore si porrà un gradino più in alto della sedia, tenendo basso il proprio centro di gravità e lasciando scendere le ruote posteriori gradualmente da un gradino all'altro, tenendo sempre la seggiola leggermente piegata all'indietro.

Se possibile il trasporto potrà essere prestato da due soccorritori dei quali uno opererà dal davanti. Il soccorritore che opera anteriormente non dovrà sollevare la sedia perché questa azione scaricherebbe troppo peso sul soccorritore che opera da dietro.

6) Altre difficoltà

La gravidanza, soprattutto se in fase avanzata, è assimilabile ad un handicap temporaneo. In questi casi il soccorritore dovrà offrirsi di accompagnare la donna sino all'uscita per aiutarla da un punto di vista fisico ed emotivo, rimanendo con lei finché non avrà raggiunto un'area sicura di raccolta e non sarà stata sistemata in un posto sicuro.

Qualora la persona da aiutare presenti problemi di respirazione, che possono derivare anche da stato di stress, affaticamento o esposizione a piccole quantità di fumo o altri prodotti di combustione, il soccorritore dovrà rimanerle vicino ed aiutarla ad utilizzare eventuali prodotti inalanti, quindi accompagnarla fino ad un luogo sicuro ove altri soccorritori se ne prendano cura.

Nel caso di persone con affezioni cardiache l'assistenza può limitarsi ad una offerta di aiuto o affiancamento mentre queste persone camminano, poiché possono avere una ridotta energia disponibile e richiedere frequenti momenti di riposo.

 ASPETTI SANITARI E SANITARI ASL RIETI	PROCEDURA EVACUAZIONE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI	 REGIONE LAZIO
---	--	--

MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ SENSORIALE

Tra le molte sfide che quotidianamente le persone con disabilità agli organi di senso si trovano ad affrontare, sia negli ambienti di vita quotidiana che di lavoro, quelle che considerano i **rischi potenziali per la propria salute e sicurezza** sono tra le più gravose da affrontare e risolvere.

Le premesse da considerare per far fronte a tali situazioni possono essere le seguenti:
durante un'emergenza le capacità sensoriali disponibili, da cui peraltro dipende la capacità di sopravvivenza di un individuo, **non devono essere sopraffatte**.

I DISPOSITIVI per segnalare un allarme incendio devono essere COMPLETAMENTE COMPENSIBILI IN RAGIONE DELLE "ABILITÀ" delle persone; è quindi necessario che questi dispositivi siano accoppiati a controparti ottiche, acustiche e/o meccaniche (vibrazione), in azione sinergica tra loro, senza compromettere la comprensione di altri segnali e/o istruzioni altrimenti fornite.

L'acquisizione di alcune semplici tecniche di autoprotezione integrate con altre tecnologie di sicurezza antincendio, è il modo più efficace per aumentare le probabilità di sopravvivenza in tale condizione. Le modalità di segnalazione di una richiesta di aiuto variano in funzione del tipo di disabilità e, pertanto, è necessario considerare l'acquisizione di strumenti capaci di supplire i deficit del richiedente.

Da quanto appena esposto risulta evidente la necessità che il soccorritore concordi preventivamente con la persona da aiutare le modalità di trasporto ed evacuazione della stessa.

 ASL RIETI	PROCEDURA EVACUAZIONE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI	 REGIONE LAZIO
--	--	--

2) Disabilità sensoriali:

Disabilità uditiva

Nell'assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione nell'attuare i seguenti accorgimenti:

per consentire al sordo **una buona lettura labiale**,
la **distanza ottimale** nella conversazione
non deve mai superare il metro e mezzo;

- ✓ il **viso di chi parla** deve essere **illuminato** in modo da permetterne la lettura labiale;
- ✓ nel parlare è necessario **tenere ferma la testa** e, possibilmente, il **viso** di chi parla deve essere **al livello degli occhi della persona sorda**;
- ✓ **parlare distintamente**, ma senza esagerare, avendo cura di non storpiare la pronuncia: la lettura labiale, infatti, si basa sulla **pronuncia corretta**;
- ✓ la **velocità** del discorso deve essere **moderata**: né troppo in fretta, né troppo adagio;
- ✓ usare **possibilmente** frasi corte, semplici ma complete, **esposte con un tono normale di voce** (non occorre gridare).

Non serve parlare in modo infantile

- ✓ è necessario mettere in risalto la parola principale della frase usando **espressioni del viso** in relazione al **tema** del discorso;
- ✓ **non tutti i suoni della lingua sono visibili sulle labbra**: fare in modo che la persona sorda possa **vedere** tutto ciò che è **visibile** sulle labbra;
- ✓ quando si usano **nomi di persona, località o termini INCONSUETI**, la lettura labiale è molto difficile.
- ✓ Se il sordo non riesce, nonostante gli sforzi, a recepire il messaggio, anziché spazientirsi, **si può SCRIVERE LA PAROLA IN STAMPATELLO su di un foglio**;
- ✓ **anche se la persona sorda porta le protesi acustiche, non sempre riesce a percepire perfettamente il parlato**, occorre dunque comportarsi seguendo le regole di comunicazione appena esposte;
- ✓ **per la persona sorda è difficile seguire una conversazione di gruppo o una conferenza senza interprete**: occorre aiutarlo a capire almeno gli argomenti principali attraverso la lettura labiale, trasmettendo parole e frasi semplici e accompagnandole con gesti naturali.

Disabilità visiva

Nel caso di presenza di *persone ipovedenti o prive della vista* l'addetto o la persona che collabora con gli *Addetti Antincendio* **prenderà sottobraccio la persona interessata e la accompagnerà,**

 ASL RIETI	PROCEDURA EVACUAZIONE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI	 REGIONE LAZIO
--	--	--

avendo cura di **NON TIRARE** e di **NON SPINGERE** la stessa **fornendo tutte le indicazioni su eventuali ostacoli o sul percorso che si sta effettuando.**

Nell'assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione nell'attuare i seguenti accorgimenti:

- ✓ **annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e comprensibile** fin da quando si entra nell'ambiente in cui è presente la persona da aiutare;
- ✓ **parlare naturalmente, senza gridare, e direttamente verso l'interlocutore**, senza interporre una terza persona, descrivendo l'evento e la reale situazione di pericolo;
- ✓ **non temere di usare parole come "vedere", "guardare" o "cieco";**
- ✓ **offrire assistenza** lasciando che LA PERSONA VI SPIEGHI DI COSA HA BISOGNO;
- ✓ **descrivere in anticipo le azioni da intraprendere;**
- ✓ **lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi guidare** può scegliere di camminare leggermente dietro per valutare la reazione del corpo agli ostacoli;
- ✓ **lungo il percorso è necessario ANNUNCIARE, AD ALTA VOCE, LA PRESENZA DI SCALE, PORTE** ed altre eventuali situazioni e/o ostacoli;
- ✓ **nell'invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest'ultima affinché tocchi lo schienale del sedile;**
- ✓ **qualora si ponesse la necessità di guidare più persone con le stesse difficoltà, invitatele a tenersi per mano;**

UNA VOLTA RAGGIUNTO L'ESTERNO

accertarsi che la persona aiutata NON SIA ABBANDONATA A SE STESSA ma rimanga in compagnia di altri, fino alla fine dell'emergenza.

In caso di assistenza di un cieco con cane guida:

- ✓ **non accarezzare od offrire cibo al cane SENZA IL PERMESSO DEL PADRONE;**

 ASL RIETI	PROCEDURA EVACUAZIONE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI	 REGIONE LAZIO
--	--	--

- ✓ **QUANDO IL CANE PORTA LA “GUIDA” (IMBRACATURA): STA SVOLGENDO LE SUE MANSIONI.**
Se non volete che il cane guidi il suo padrone, FATE RIMUOVERE LA “GUIDA”
- ✓ **accertarsi che il cane sia portato in salvo con il padrone;**
- ✓ **nel caso la persona da soccorrere chieda di BADARE AL CANE, QUESTO VA SEMPRE TENUTO AL GUINZAGLIO e non per la “guida”.**

3) Disabilità cognitiva:

Le persone con **disabilità di apprendimento** possono avere **difficoltà nell'eseguire istruzioni** piuttosto complesse e che coinvolgono più di una breve sequenza di semplici azioni.

In una situazione di pericolo (incendio, fumo, pericolo di scoppio, etc.) **un disabile cognitivo può esibire un atteggiamento di completa o parziale o nulla collaborazione** con coloro che portano soccorso.

Può accadere che in una situazione nuova e sconosciuta **manifesti una reazione di totale RIFIUTO e DISCONOSCIMENTO della realtà pericolosa**, che può sfociare in comportamenti aggressivi contro se stessi o nei confronti di coloro che intendono prestare soccorso.

In tali evenienze il soccorritore deve

- ✓ mantenere la calma,
- ✓ parlare con voce rassicurante con il disabile,
- ✓ farsi aiutare da persone eventualmente presenti sul luogo e
- ✓ decidere rapidamente sul da farsi.

La priorità assoluta è **l'integrità fisica della persona**, ed il ricorso ad un eventuale intervento coercitivo di contenimento per salvaguardarne l'incolumità può rappresentare l'unica soluzione.

In questo ambito diventa necessaria e fondamentale l'esercitazione ad agire in situazioni di emergenza simulata.

Nel fornire assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà tener presente che:

- ✓ la persona può non essere completamente in grado di percepire il pericolo;
- ✓ molti di loro non posseggono l'abilità della letto-scrittura;
- ✓ la percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli può essere confusa;
- ✓ il loro senso di direzione potrebbe essere limitato: potrebbero avere bisogno di qualcuno che li accompagni durante il percorso;

Di seguito qualche utile suggerimento:

 ASL RIETI	PROCEDURA EVACUAZIONE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI	 REGIONE LAZIO
--	--	--

- ✓ **le istruzioni e le informazioni devono essere suddivise in semplici fasi successive: siate molto pazienti;**
- ✓ **bisogna usare segnali semplici o simboli immediatamente comprensibili, ad esempio segnali grafici universali; spesso nel disabile cognitivo la capacità a comprendere il linguaggio parlato è abbastanza sviluppata ed articolata, anche se sono presenti difficoltà di espressione. Si raccomanda pertanto di **spiegare sempre e direttamente alla persona le operazioni che si effettueranno in situazione d'emergenza**;**
- ✓ **ogni individuo deve essere trattato come un adulto che ha un problema di apprendimento;**
- ✓ **non parlate loro con sufficienza e non trattateli come bambini.**

